





IMG-20171213-WA0001

IMG-20171213-WA0011

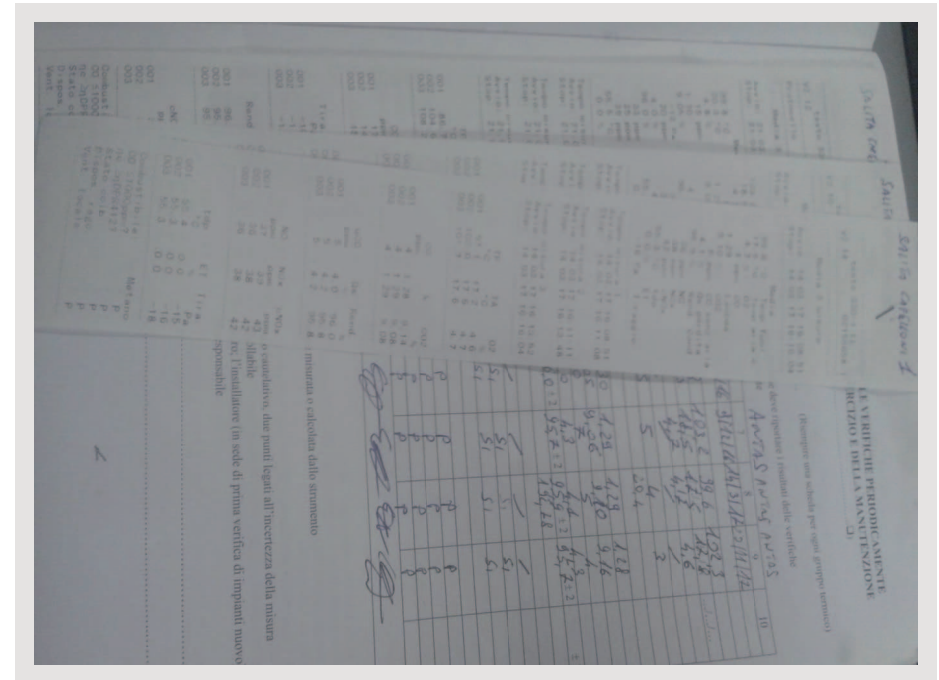

IMG-20171213-WA0008

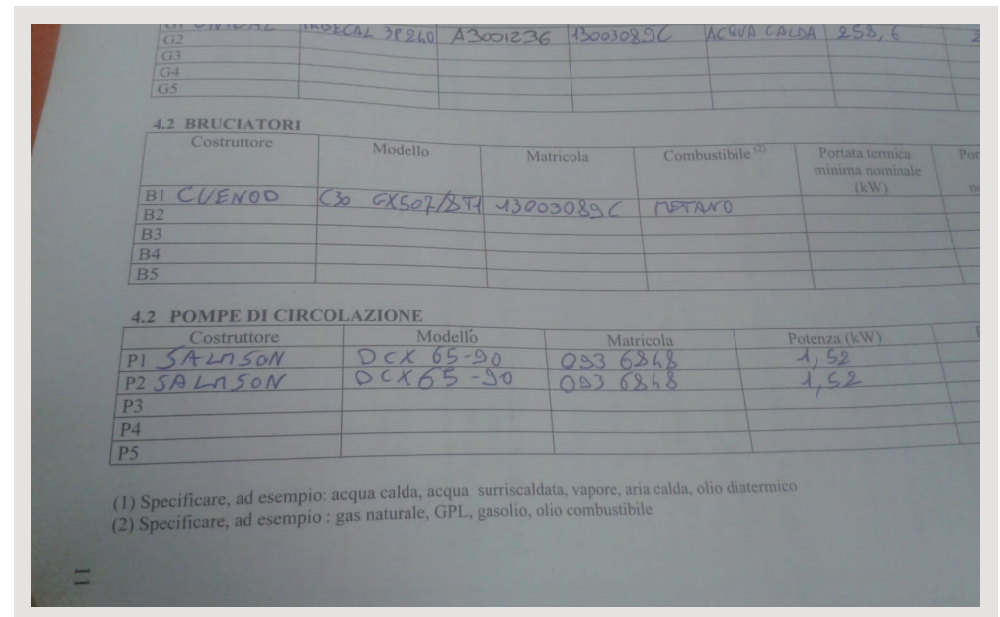


IMG-20171213-WA0012





IMG-20171213-WA0007

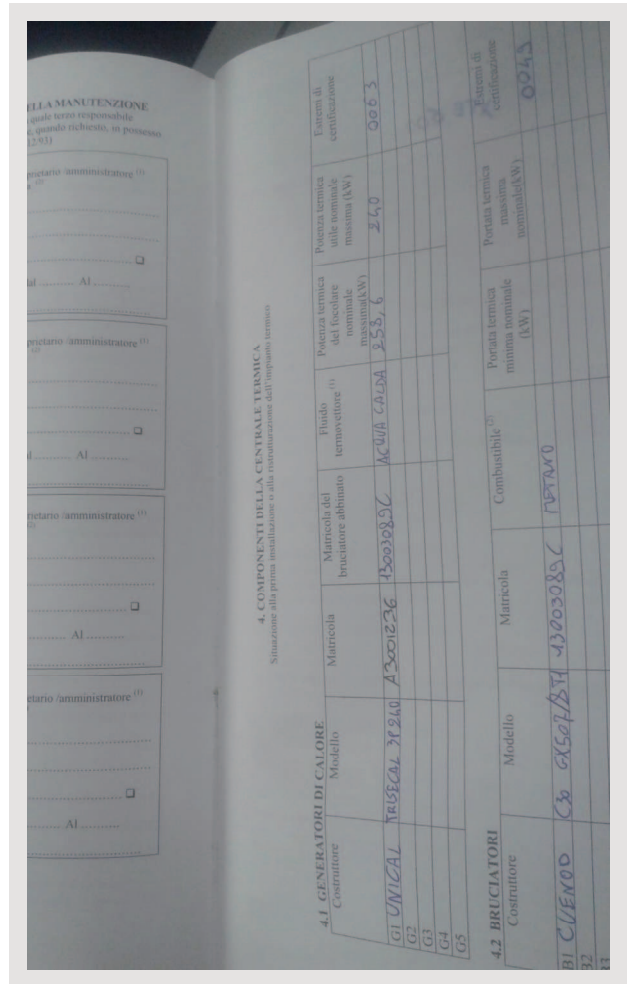

IMG-20171213-WA0010



IMG-20171213-WA0005



IMG-20171213-WA0003

LE VERIFICHE PERIODICHE...  
 9. (segue) RISULTATI DELLA PRIMA...  
 EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE  
 (riferimento norma UNI 10189 Q. anno...)

GENERATORE DI CALORE Maticola... (Riemplire una scheda per ogni gruppo ter...)

Il manutentore o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare i risultati delle verifiche sulla tabella sottostante

ANTAS ANTAS ANTAS

NUMERO VERIFICA	DATA	1	2	3	4
21/3/16	30/10/16	30/10/16	30/10/16	30/10/16	30/10/16
<b>VALORI MISURATI</b>					
Temperatura fumo (°C)	39,8	103,2	39,6	102,3	102,3
Temperatura aria comburente (°C)	25,3	18,5	22,5	12,4	12,4
O <sub>2</sub> (%) oppure CO <sub>2</sub> (%)	4,8	4,7	4,1	4,6	4,6
Indice di Bacharach (°)	15	5	4	2	2
CO nei fumi secchi (ppm v/v)			29,4		
<b>VALORI CALCOLATI</b>					
Indice d'aria n	1,30	1,24	1,29	1,28	1,28
h <sub>2</sub> (%) oppure CO <sub>2</sub> (%)	4,05	3,06	3,40	3,16	3,16
O nei fumi secchi (ppm v/v)	4,0	7	5	4	4
Indice per calore sensibile Q <sub>s</sub> (%)	4,0	4,3	4,4	4,3	4,3
Indimento di combustione η (%)	96,0 ± 2	95,7 ± 2	95,9 ± 2	95,7 ± 2	95,7 ± 2
Intensità termica del focolare effettiva (kW)			136,28		
<b>VERIFICHE</b>					
petta l'Indice di Bacharach (°)	✓	✓	✓	✓	✓
fumo anelli e umidità ≤ 1.000 ppm v/v	SI	SI	SI	SI	SI
IPR 413	SI	SI	SI	SI	SI
<b>ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE</b>					
delle combustioni	P	P	P	P	P
della canna fumaria	P	P	P	P	P
attivi di regolazione e controllo	P	P	P	P	P
ta di aerazione della centrale	P	P	P	P	P
FIRMA	[Signature]				

Media di tre misurazioni significative  
 indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento  
 solo per combustibili liquidi  
 indicare SI oppure NO  
 è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della m  
 indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile  
 nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro; l'installatore (in sede di prima verifica di impi  
 eguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

IMG-20171213-WA0002



IMG-20171213-WA0004



IMG-20171213-WA0013