


Progetto: DE_Lotto.7-E767

Committente Comune di Genova
Indirizzo Via Gaspare Buffa 2
Telefono
E-mail
Calcolo eseguito da Paolo Ravera
Commento

Località: Genova (GE)

	Descrizione	Coefficiente lineico interno [W/m K]	Coefficiente lineico esterno [W/m K]	Rischio condensa	Rischio muffa
1	E767 - angolo M1-M1	0,546	-2,298	✓	✓
2	E767 - angolo M1-M2	0,568	-0,730	✓	✓
3	E767 - angolo M1-M3	0,521	-2,234	✓	✓
4	E767 - angolo M2-M2	0,141	-0,447	✓	✓
5	E767 - angolo M3-M3	0,486	-2,132	✓	✓
6	E767 - angolo M2-M3	0,488	-0,787	✓	✓
7	E767 - angolo M4-M4	0,446	-2,012	✓	✗
8	E767 - Copertura - M2	0,529	-0,160	✓	✓
9	E767 - Copertura - M3	0,547	-0,898	✓	✓
10	E767 - Copertura - M4	0,533	-0,886	✓	✓
11	E767 - Pavimento - M1	-0,525	-1,746	✓	✓
12	E767 - LV1 - M1	0,477	0,477	✓	✗
13	E767 - LV1 - M2	-0,019	-0,019	✓	✗
14	E767 - LV1 - M3	0,380	0,380	✓	✗
15	E767 - LV1 - M4	0,321	0,321	✓	✗
16	E767 - LV1 - Sottofinestra	0,149	0,149	✓	✗
17	E767 - FV1 - M1	0,793	0,793	✓	✗
18	E767 - FV1 - M3	0,691	0,691	✓	✗
19	E767 - ALV2 - M2	0,194	0,194	✓	✗
20	E767 - Copertura metallica - M2	0,322	0,028	✓	✓

Ponte: E767 - angolo M1-M1

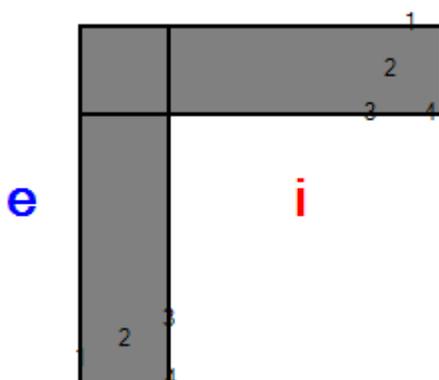

Descrizione ponte

Parete inferiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,580
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Parete superiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,580
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
2,3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna	10,4°C
Umidità relativa esterna	74%
Temperatura interna	20,0°C
Umidità relativa interna	59%

Risultati


Temperatura

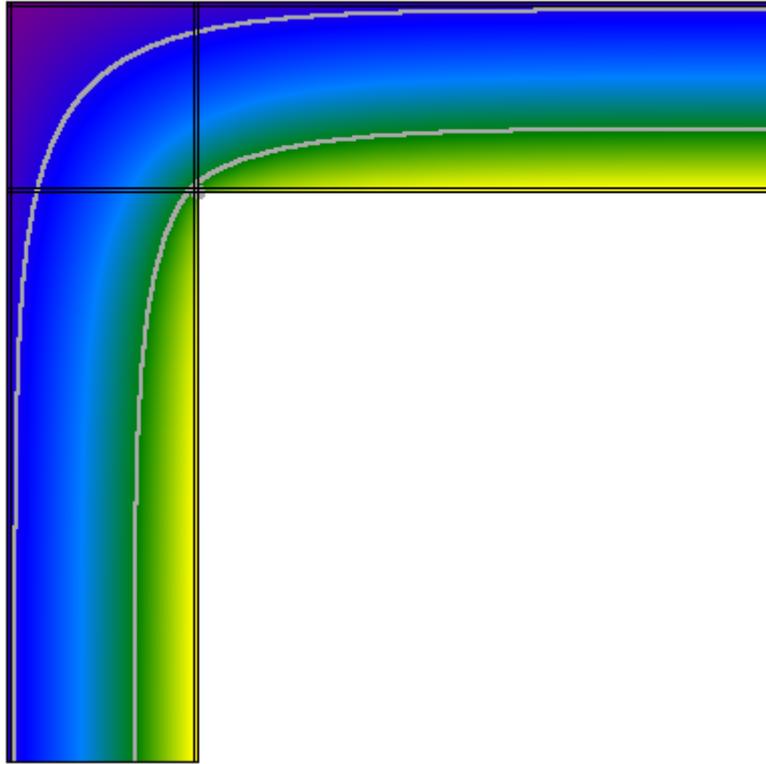

Flusso

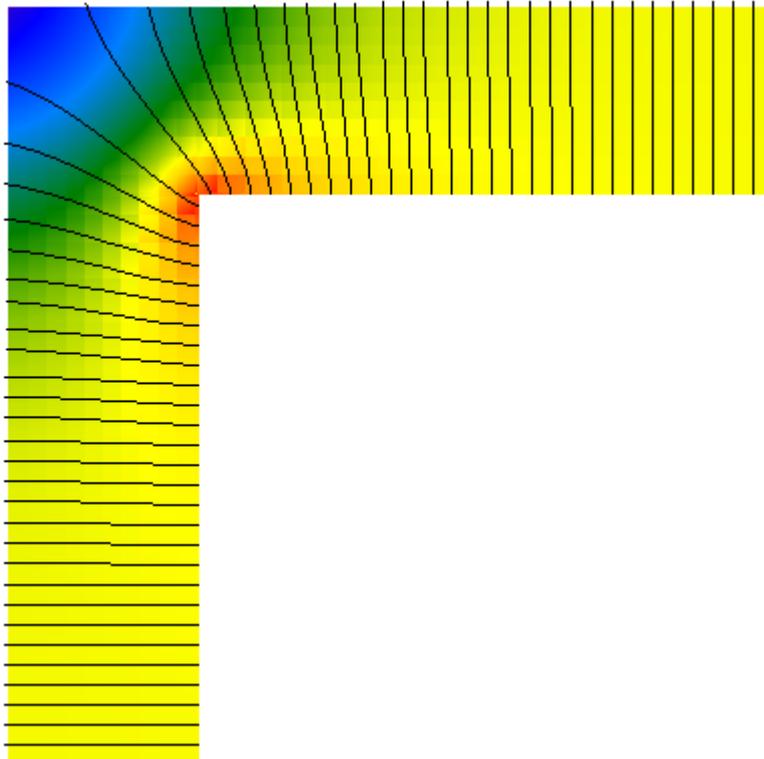

Umidità relativa

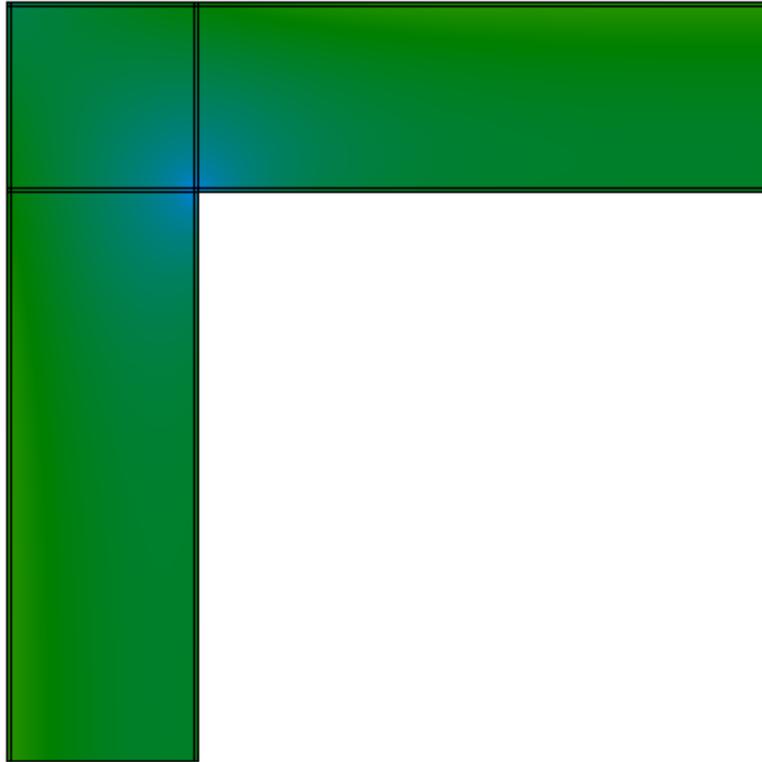

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	15,6°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete 1	attraverso parete 2	totale
Flusso interno [W]	43,651	43,651	87,301
Flusso esterno [W]	43,651	43,651	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			9,076

	Ψ totale	attraverso parete 1	attraverso parete 2
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,546	0,273	0,273
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-2,298	-1,149	-1,149

Ponte: E767 - angolo M1-M2

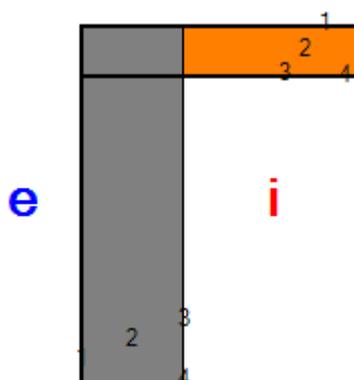

Descrizione ponte

Parete inferiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,580
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Parete superiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,280
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
2,3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

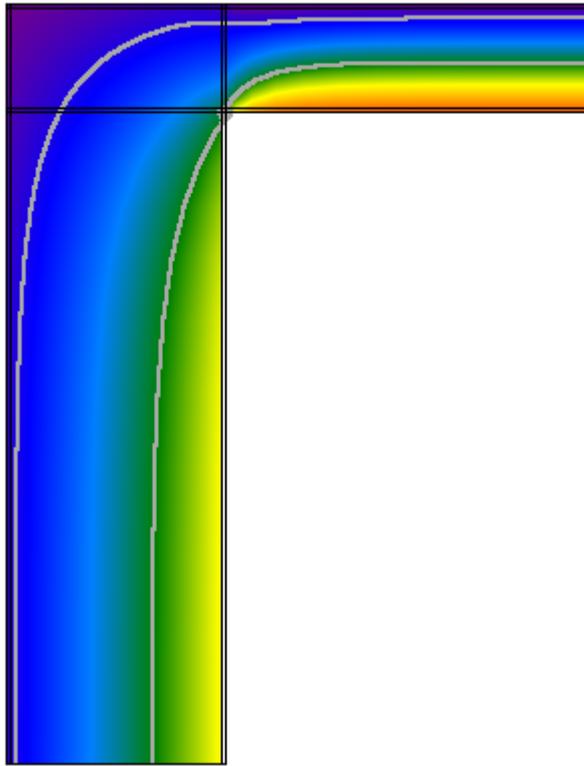

Flusso

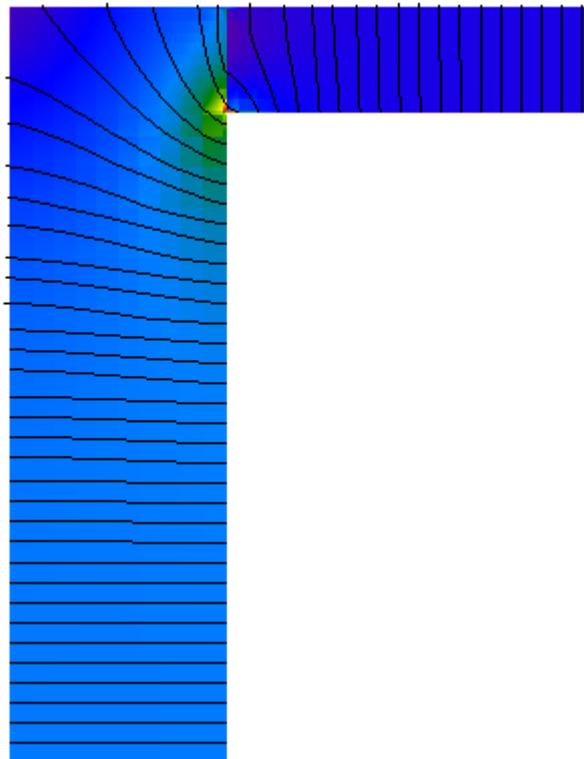

Umidità relativa

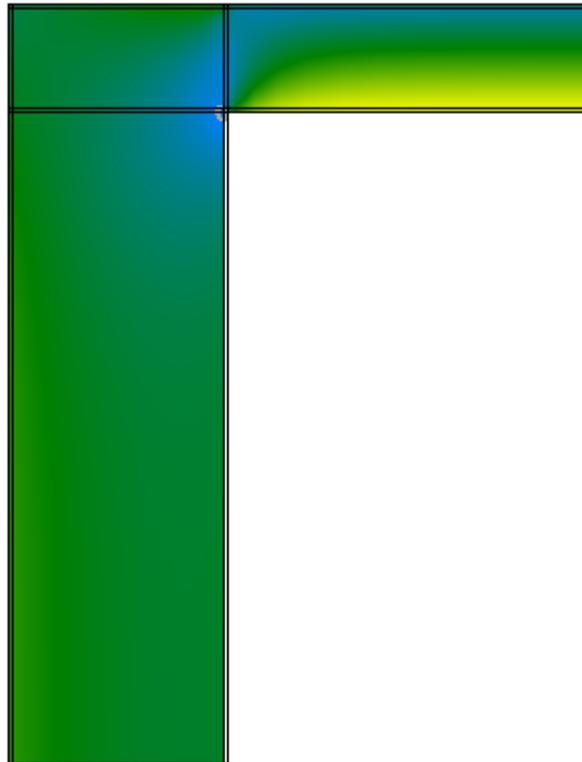

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	15,2°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete 1	attraverso parete 2	totale
Flusso interno [W]	44,671	11,246	55,917
Flusso esterno [W]	39,428	16,490	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			5,814

	Ψ totale	attraverso parete 1	attraverso parete 2
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,568	0,454	0,114
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-0,730	-0,515	-0,215

Ponte: E767 - angolo M1-M3

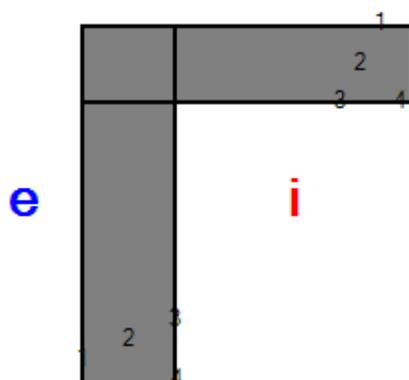

Descrizione ponte

Parete inferiore

	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,580
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Parete superiore

	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,480
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
2,3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna	10,4°C
Umidità relativa esterna	74%
Temperatura interna	20,0°C
Umidità relativa interna	59%

Risultati


Temperatura

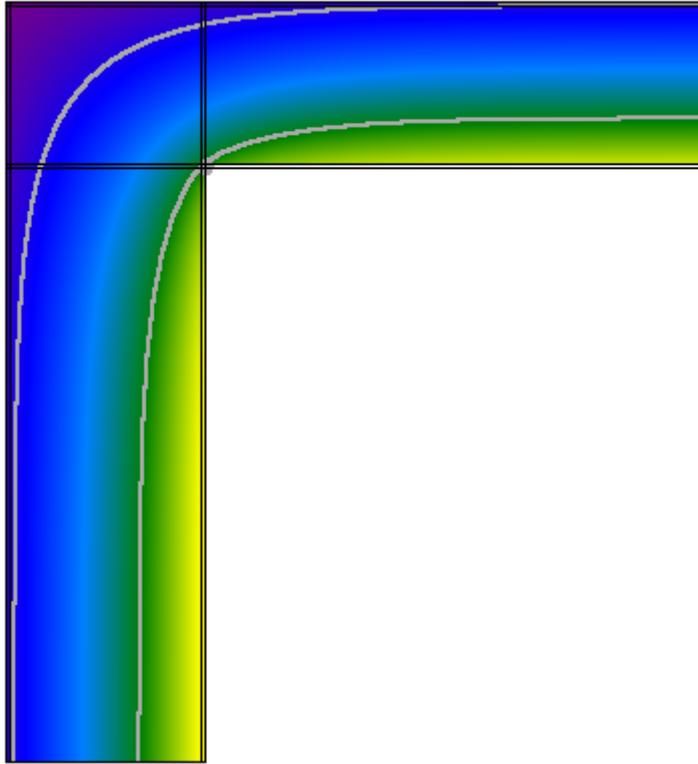

Flusso

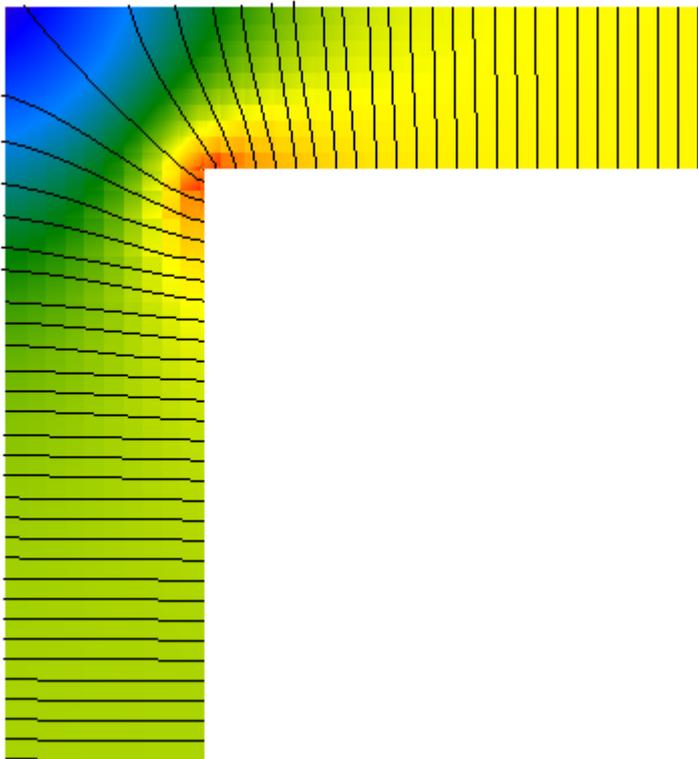

Umidità relativa

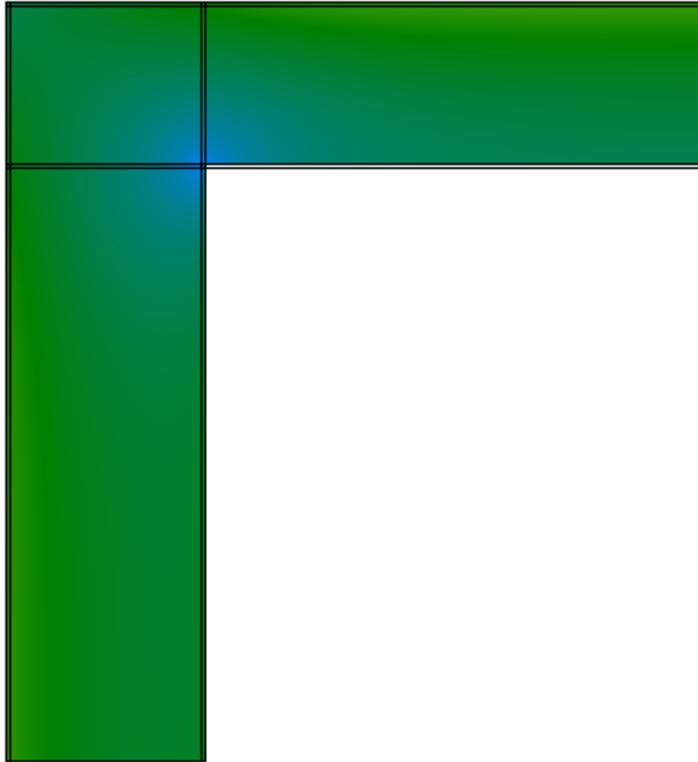

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	15,4°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete 1	attraverso parete 2	totale
Flusso interno [W]	43,919	39,891	83,809
Flusso esterno [W]	42,361	41,448	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			8,713

	Ψ totale	attraverso parete 1	attraverso parete 2
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,521	0,273	0,248
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-2,234	-1,129	-1,105

Ponte: E767 - angolo M2-M2

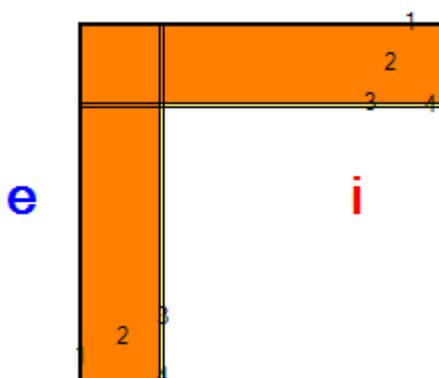

Descrizione ponte

Parete inferiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,280
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Parete superiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,280
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Mattoni semipieni 1	0,337	1
2,3	Mattoni semipieni 1	0,337	1
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Mattoni semipieni 1	0,337	1
3,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna	10,4°C
Umidità relativa esterna	74%
Temperatura interna	20,0°C
Umidità relativa interna	59%

Risultati


Temperatura

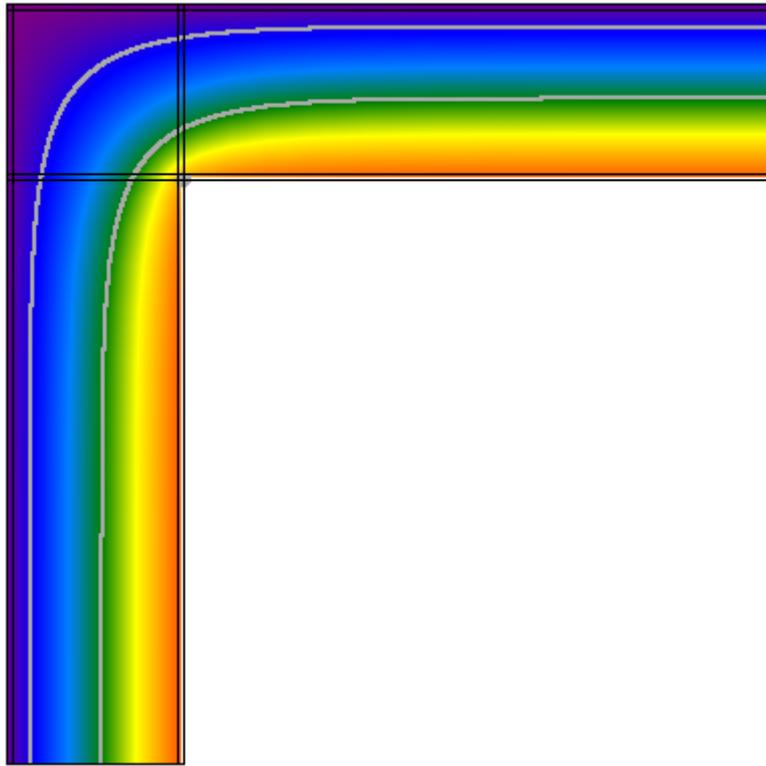

Flusso

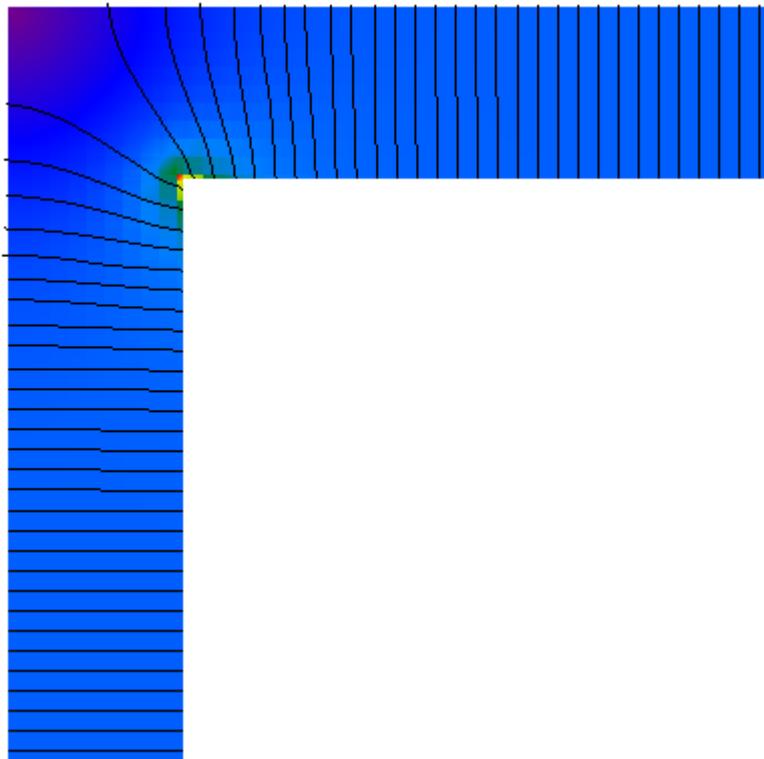

Umidità relativa

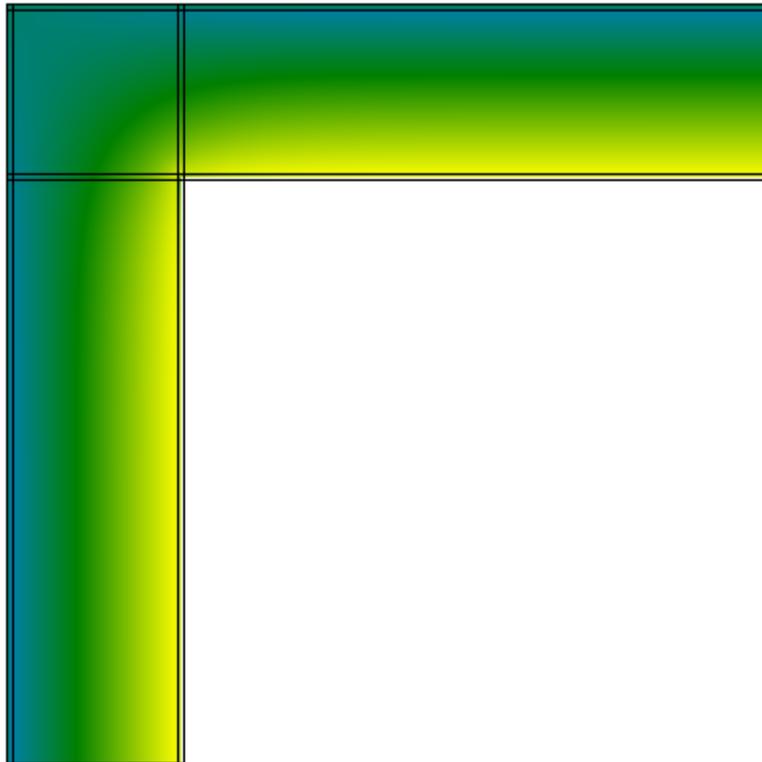

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	17,7°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete 1	attraverso parete 2	totale
Flusso interno [W]	10,103	10,103	20,207
Flusso esterno [W]	10,103	10,103	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			2,101

	Ψ totale	attraverso parete 1	attraverso parete 2
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,141	0,071	0,071
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-0,447	-0,223	-0,223

Ponte: E767 - angolo M3-M3

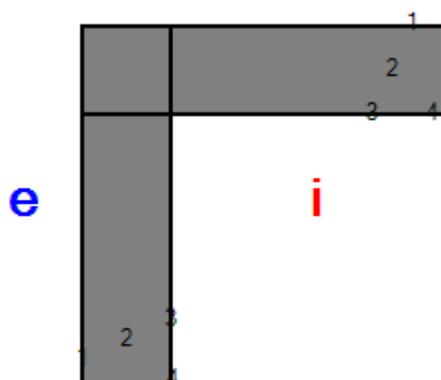

Descrizione ponte

Parete inferiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,480
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Parete superiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,480
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
2,3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna	10,4°C
Umidità relativa esterna	74%
Temperatura interna	20,0°C
Umidità relativa interna	59%

Risultati


Temperatura

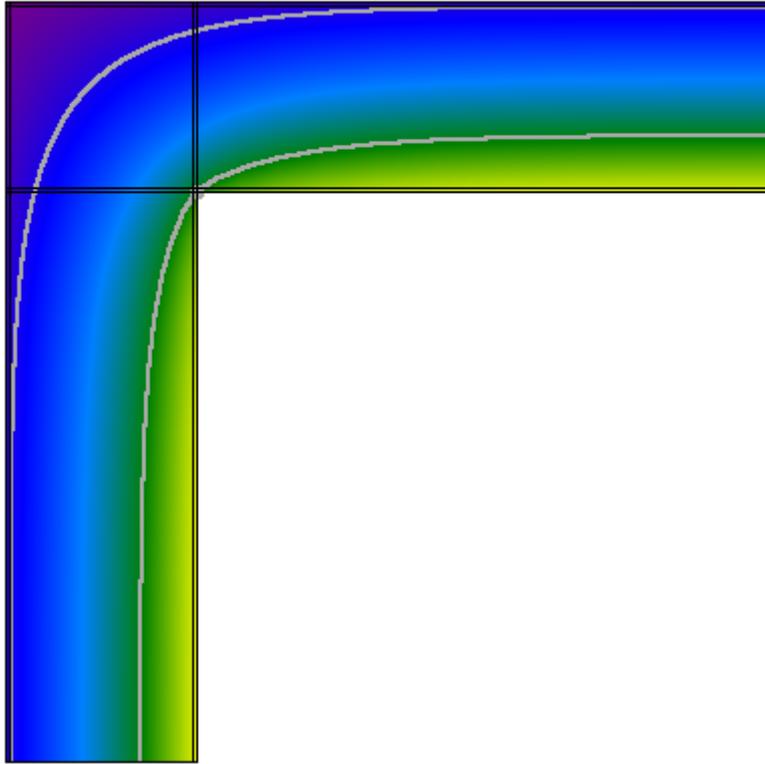

Flusso

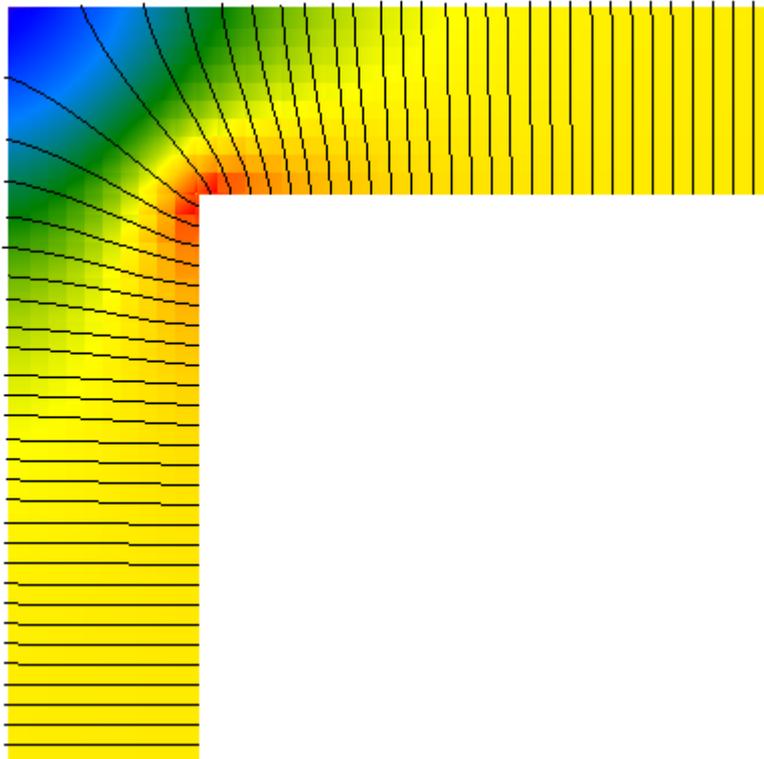

Umidità relativa

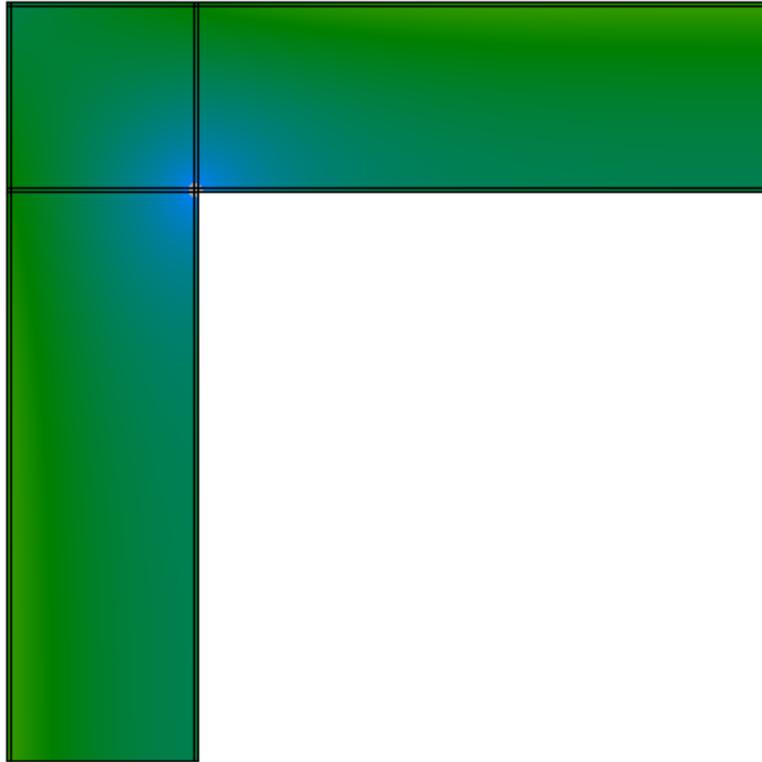

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	15,3°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete 1	attraverso parete 2	totale
Flusso interno [W]	40,107	40,107	80,214
Flusso esterno [W]	40,107	40,107	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			8,340

	Ψ totale	attraverso parete 1	attraverso parete 2
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,486	0,243	0,243
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-2,132	-1,066	-1,066

Ponte: E767 - angolo M2-M3

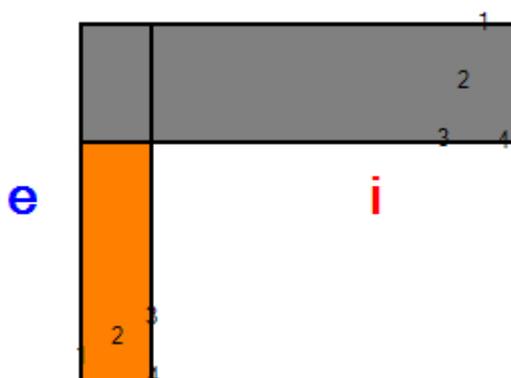

Descrizione ponte

Parete inferiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,280
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Parete superiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,480
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
2,3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Mattoni semipieni 1	0,337	1
3,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna	10,4°C
Umidità relativa esterna	74%
Temperatura interna	20,0°C
Umidità relativa interna	59%

Risultati


Temperatura

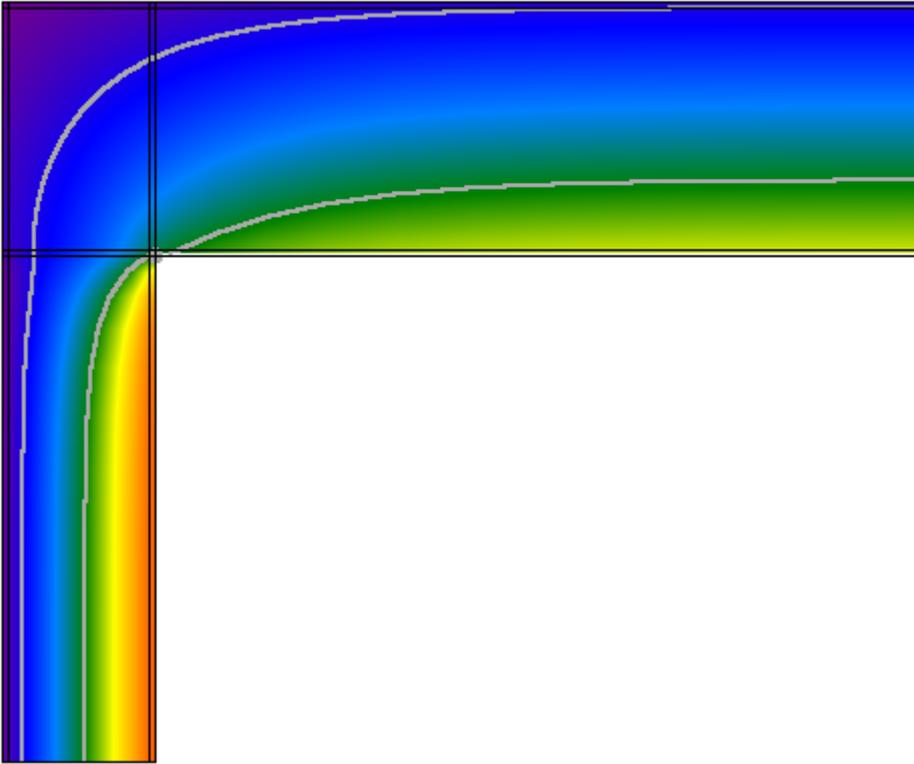

Flusso

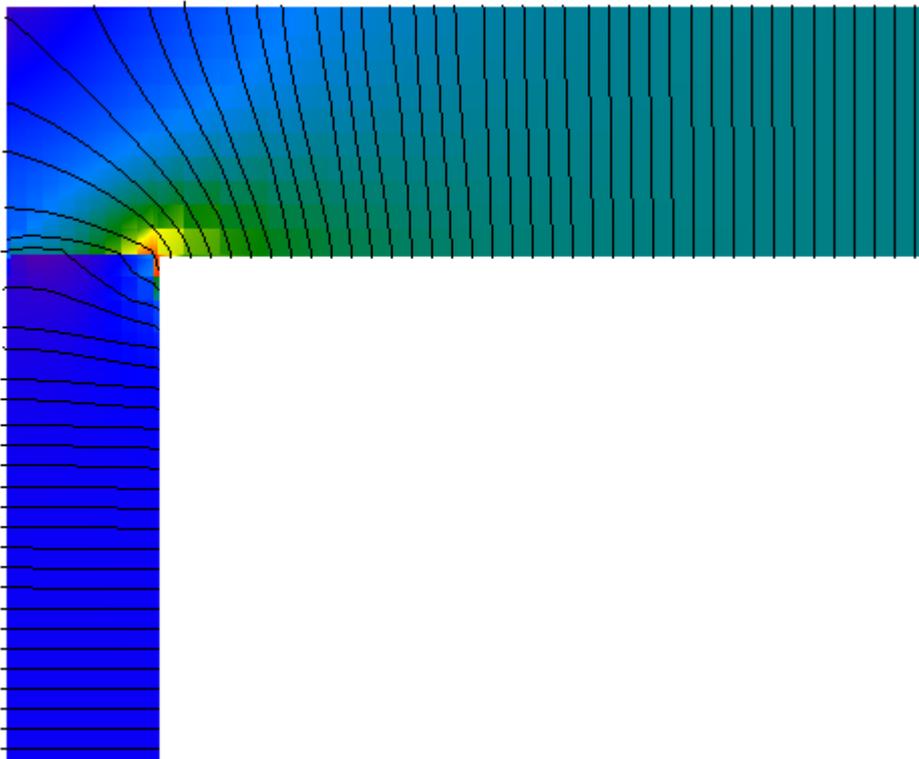

Umidità relativa

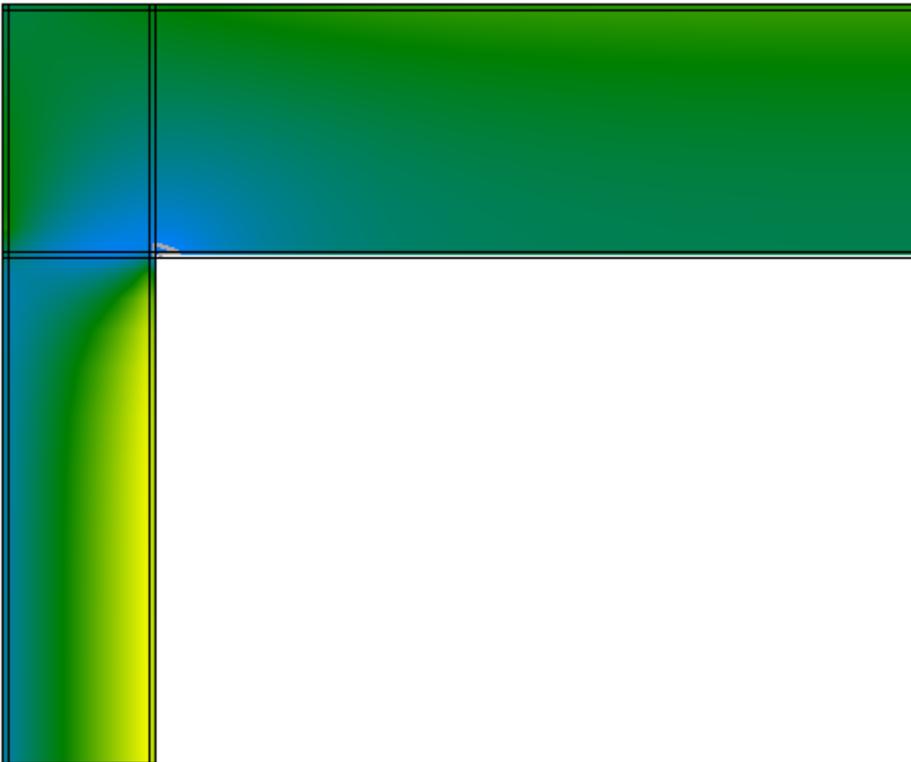

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	15,2°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete 1	attraverso parete 2	totale
Flusso interno [W]	11,186	40,702	51,888
Flusso esterno [W]	14,915	36,973	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			5,395

	Ψ totale	attraverso parete 1	attraverso parete 2
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,488	0,105	0,383
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-0,787	-0,226	-0,561

Ponte: E767 - angolo M4-M4

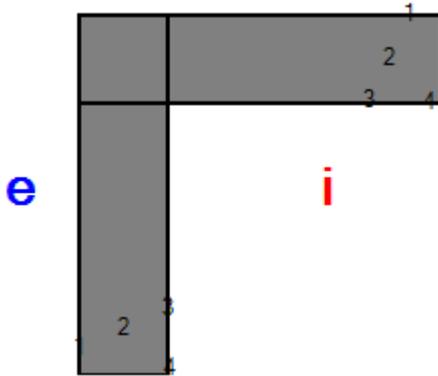

Descrizione ponte

Parete inferiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,420
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Parete superiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,420
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
2,3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna	10,4°C
Umidità relativa esterna	74%
Temperatura interna	20,0°C
Umidità relativa interna	59%

Risultati


Temperatura

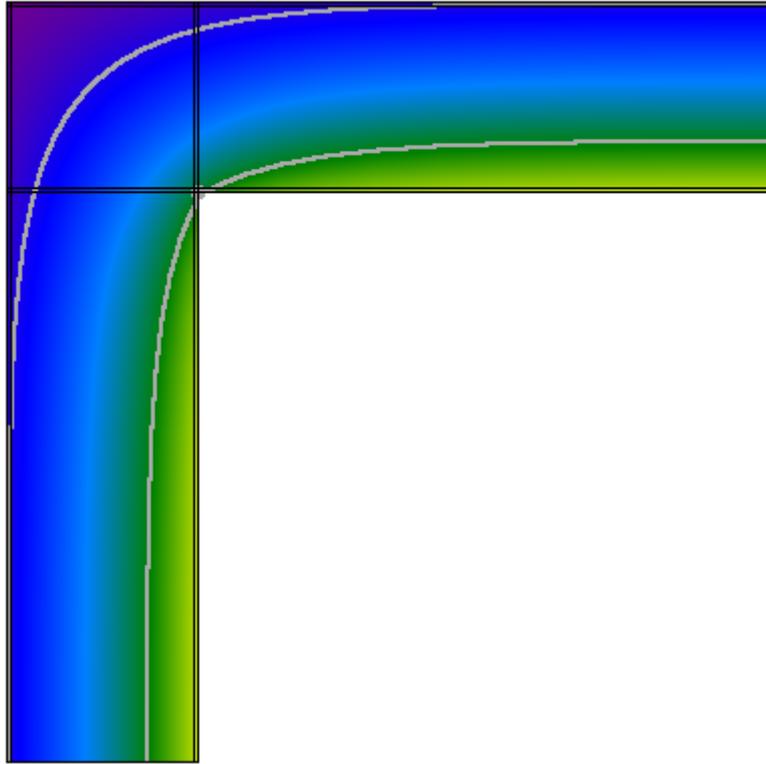

Flusso

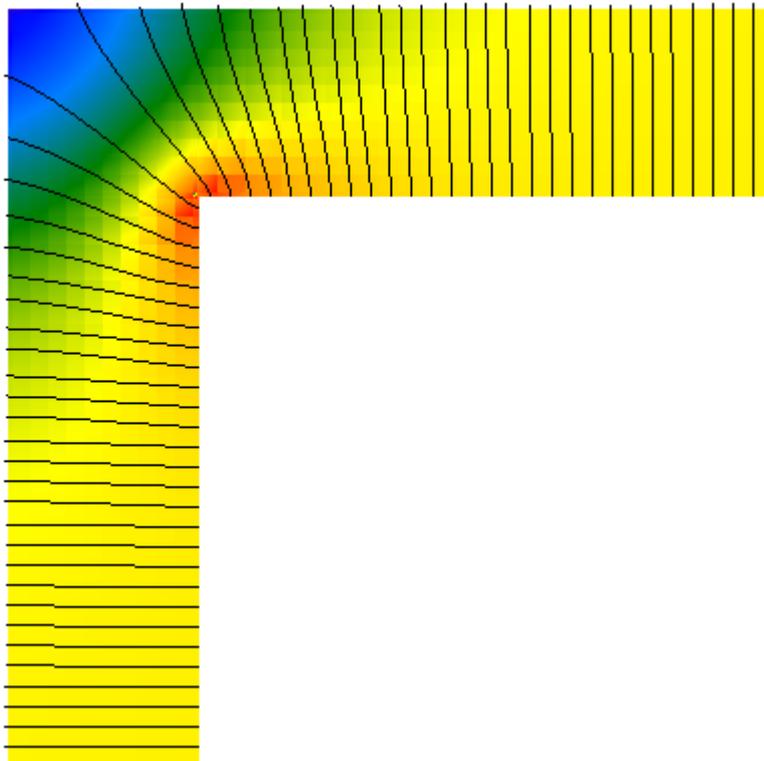

Umidità relativa

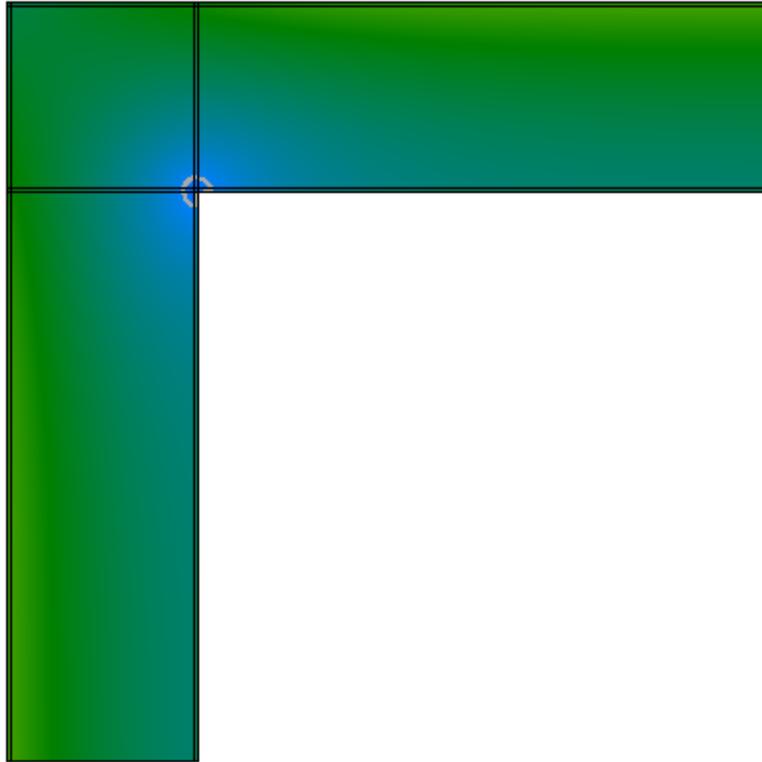

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	15,1°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete 1	attraverso parete 2	totale
Flusso interno [W]	37,612	37,612	75,224
Flusso esterno [W]	37,612	37,612	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			7,821

	Ψ totale	attraverso parete 1	attraverso parete 2
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,446	0,223	0,223
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-2,012	-1,006	-1,006

Ponte: E767 - Copertura - M2

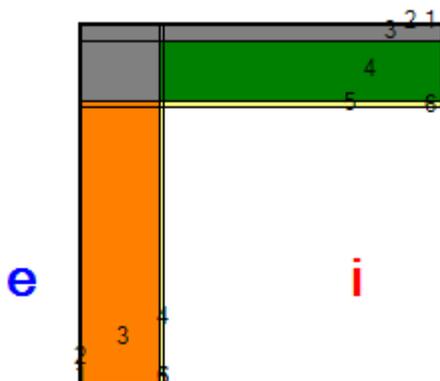

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,280
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Solaio

	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1	0,005
2	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1	0,060
3	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15	0,220
4	Malta di calce o di calce e cemento	0,900	20	0,015

Nodo


	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1
1,3	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1
2,3	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15
4,1	Cemento, sabbia	1,000	6
4,2	Mattoni semipieni 1	0,337	1
4,3	Malta di calce o di calce e cemento	0,900	20

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

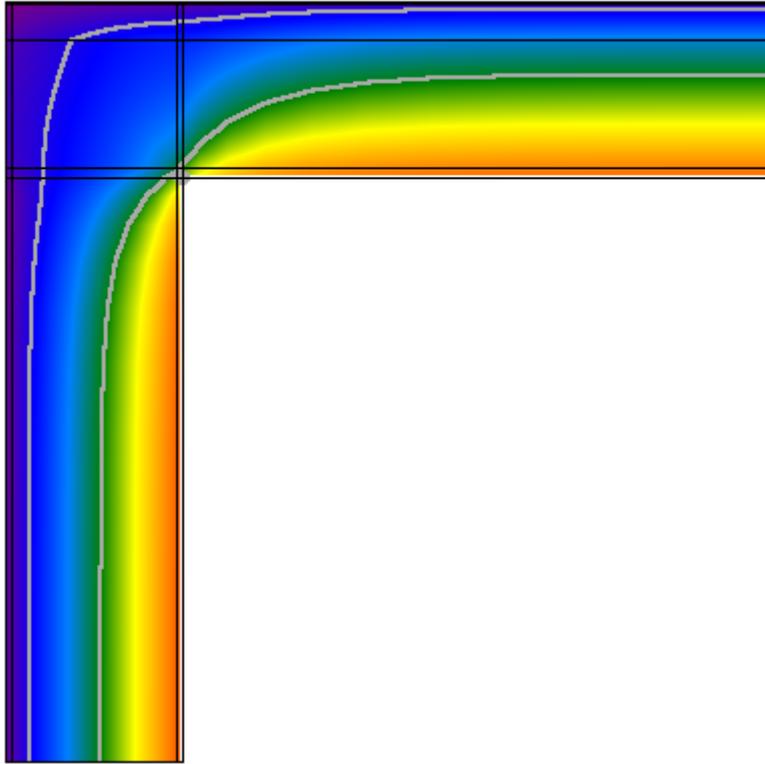

Flusso

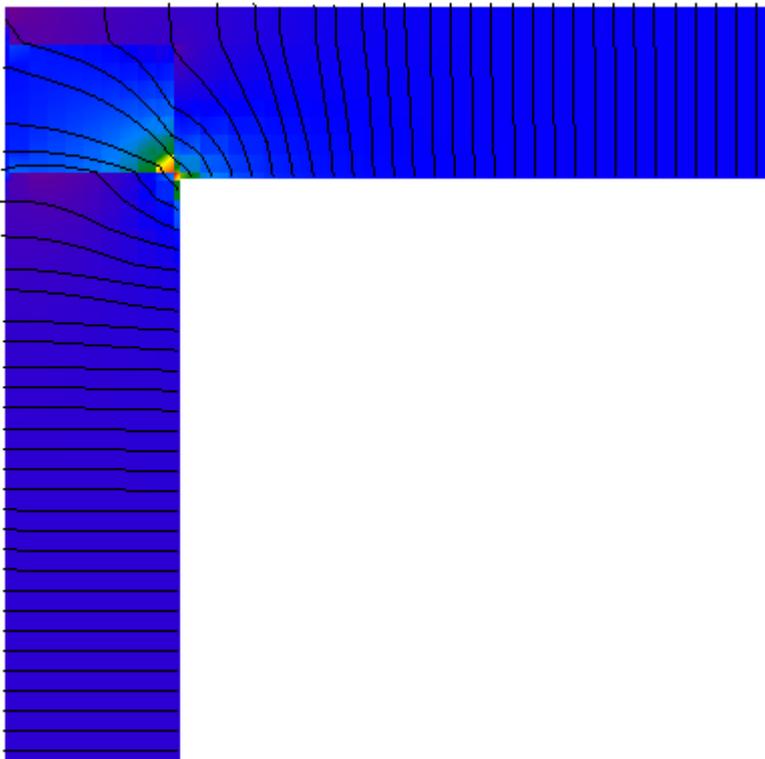

Umidità relativa

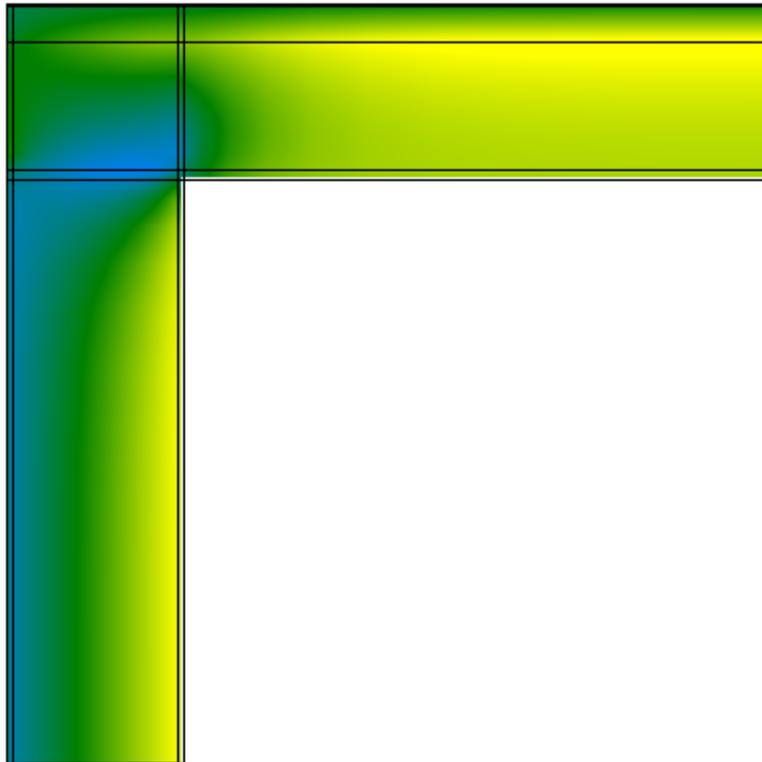

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	16,0°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso solaio	totale
Flusso interno [W]	10,939	16,267	27,206
Flusso esterno [W]	12,846	14,360	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			2,828

	Ψ totale	attraverso parete	attraverso solaio
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,529	0,213	0,316
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-0,160	-0,076	-0,085

Ponte: E767 - Copertura - M3

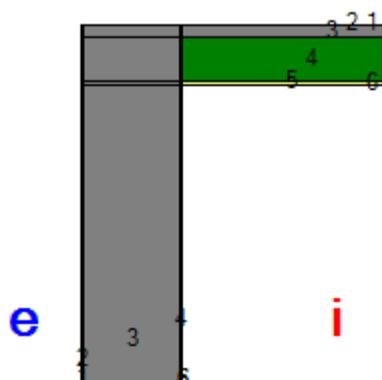

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,480
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Solaio

	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1	0,005
2	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1	0,060
3	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15	0,220
4	Malta di calce o di calce e cemento	0,900	20	0,015

Nodo


	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1
1,3	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1
2,3	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15
4,1	Cemento, sabbia	1,000	6
4,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
4,3	Malta di calce o di calce e cemento	0,900	20

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

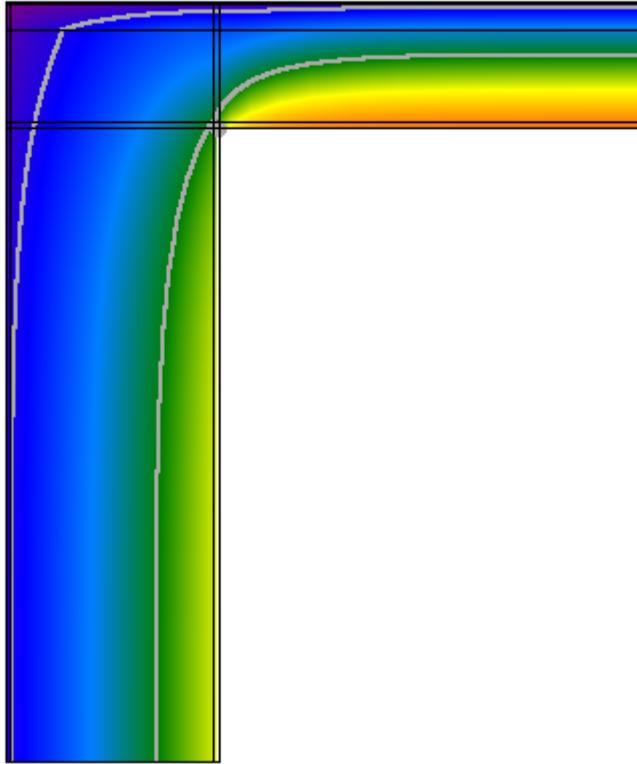

Flusso

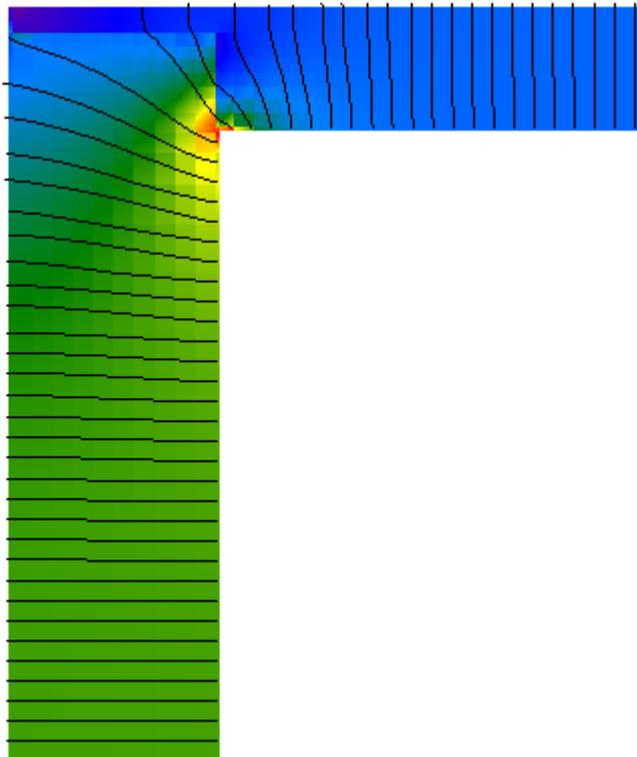

Umidità relativa

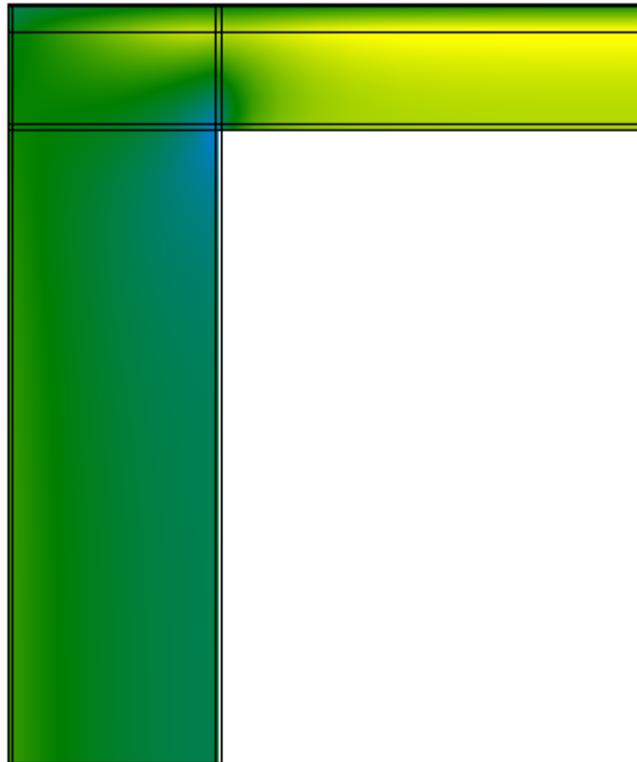

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	15,8°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso solaio	totale
Flusso interno [W]	39,747	15,972	55,720
Flusso esterno [W]	39,197	16,523	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			5,793

	Ψ totale	attraverso parete	attraverso solaio
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,547	0,390	0,157
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-0,898	-0,632	-0,266

Ponte: E767 - Copertura - M4

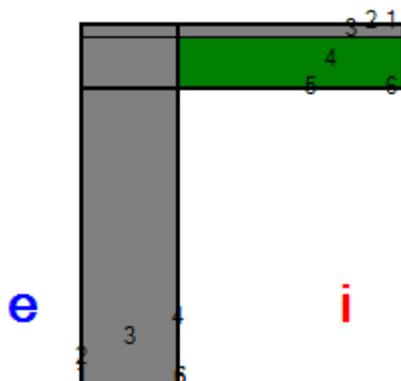

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,420
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Solaio

	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1	0,005
2	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1	0,060
3	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15	0,220
4	Malta di calce o di calce e cemento	0,900	20	0,015

Nodo


	Materiale	Conducibilità [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1
1,3	Membrana impermeabilizzante bituminosa	0,170	1
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1
2,3	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15
4,1	Cemento, sabbia	1,000	6
4,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
4,3	Malta di calce o di calce e cemento	0,900	20

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

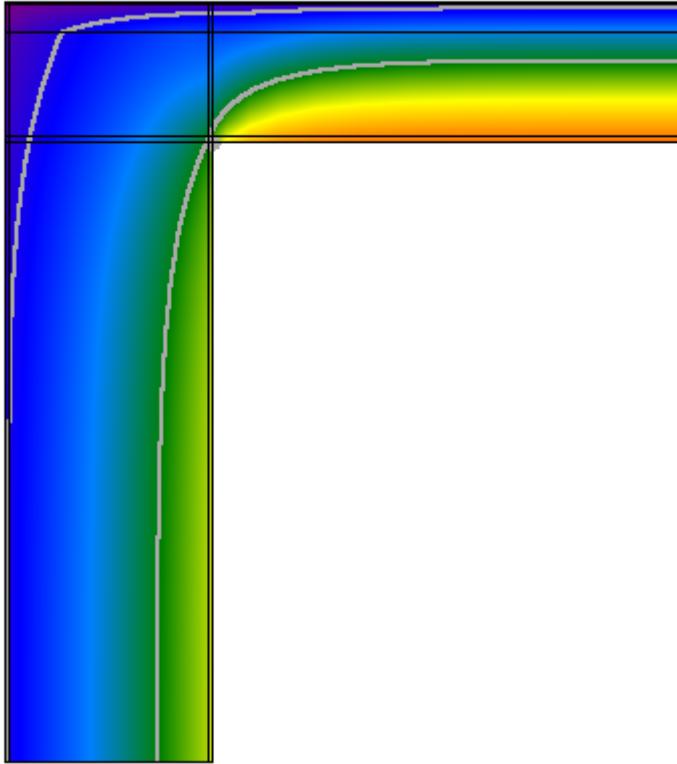

Flusso

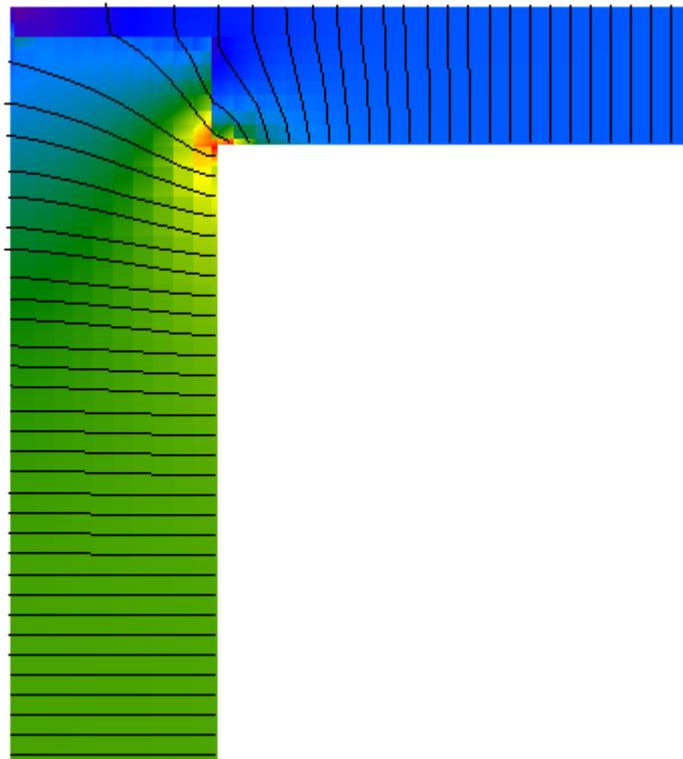

Umidità relativa

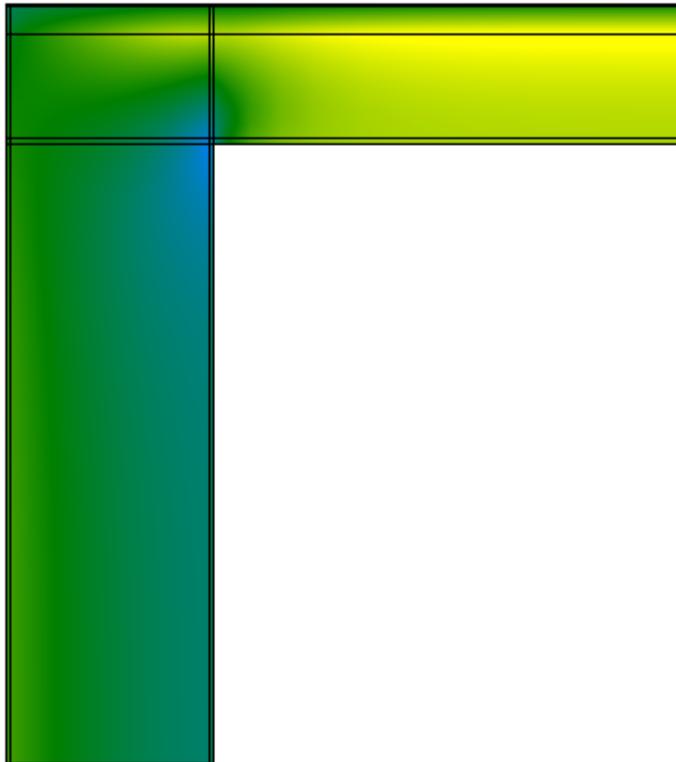

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	15,6°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso solaio	totale
Flusso interno [W]	37,186	16,094	53,280
Flusso esterno [W]	37,345	15,935	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			5,539

	Ψ totale	attraverso parete	attraverso solaio
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,533	0,372	0,161
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-0,886	-0,621	-0,265

Ponte: E767 - Pavimento - M1

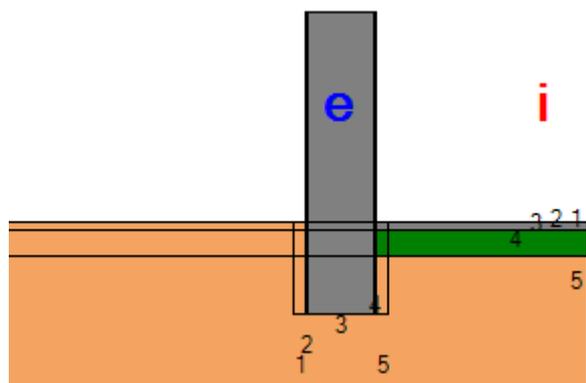

Descrizione ponte

Parete inferiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,580
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Parete superiore

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,580
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Solaio

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Marmo	3,500	10000	0,010
2	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1	0,060
3	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15	0,220

Nodo

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Terreno	1,500	50
1,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
1,3	Marmo	3,500	10000
1,4	Marmo	3,500	10000
1,5	Terreno	1,500	50
1,6	Terreno	1,500	50
2,1	Terreno	1,500	50
2,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
2,3	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1
2,4	Calcestruzzo alleggerito	0,330	1


2,5	Terreno	1,500	50
2,6	Terreno	1,500	50
3,1	Terreno	1,500	50
3,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
3,3	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15
3,4	Laterocemento sp.22 cm.rif.2.1.03	0,667	15
3,5	Terreno	1,500	50
3,6	Terreno	1,500	50
4,1	Terreno	1,500	50
4,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
4,3	Terreno	1,500	50
4,4	Terreno	1,500	50
4,5	Terreno	1,500	50
4,6	Terreno	1,500	50
5,2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80
5,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

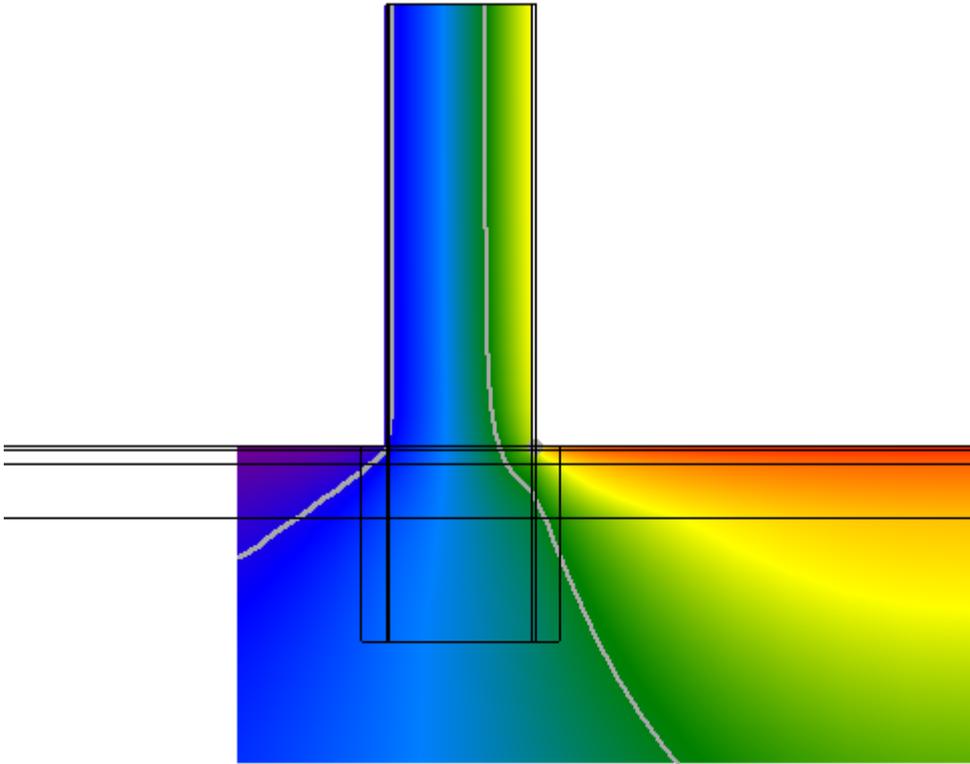

Flusso

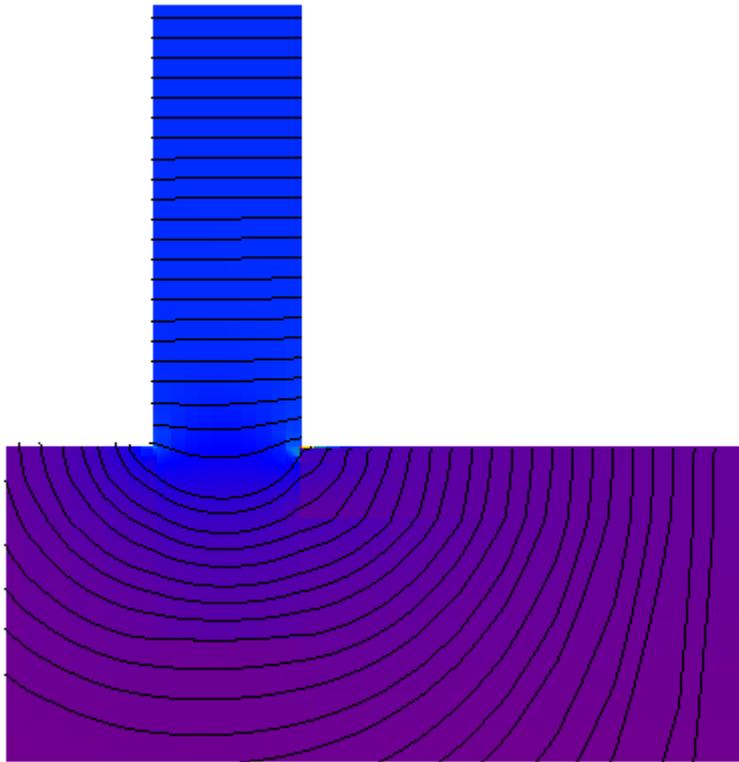

Umidità relativa

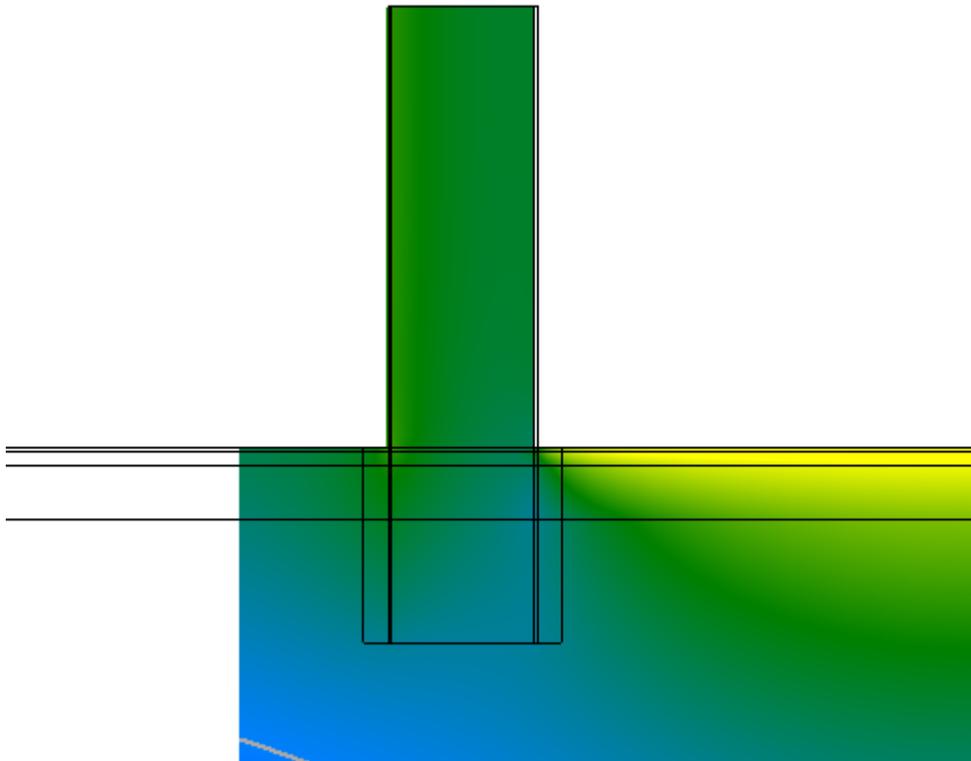

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	16,5°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso solaio	totale
Flusso interno [W]	41,833	9,534	51,367
Flusso esterno [W]	41,212	10,155	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			5,340

	Ψ totale	attraverso parete	attraverso solaio
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	-0,525	-0,428	-0,098
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-1,746	-1,401	-0,345

Ponte: E767 - LV1 - M1

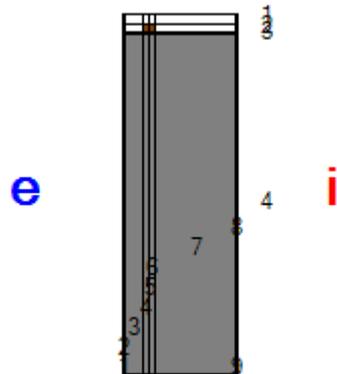

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,100
3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
4	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,004
5	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
6	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,420
7	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
1,4	Cemento, sabbia	1,000	6
1,5	Cemento, sabbia	1,000	6
1,6	Cemento, sabbia	1,000	6
1,7	Cemento, sabbia	1,000	6
1,8	Cemento, sabbia	1,000	6
2,3	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
2,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,5	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
3,4	Vetro da finestre	1,000	100000000

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

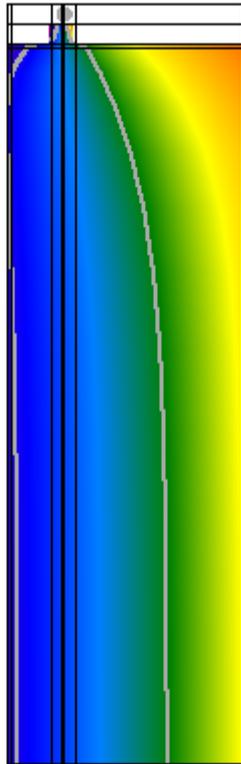

Flusso

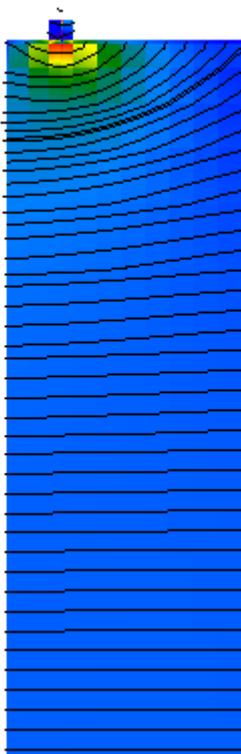

Umidità relativa

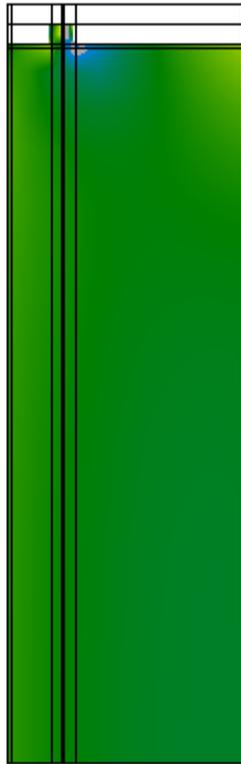

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	12,8°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso serramento	totale
Flusso interno [W]	47,673	3,700	51,373
Flusso esterno [W]	47,778	3,595	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			5,341

	Ψ totale
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,477
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	0,477

Ponte: E767 - LV1 - M2

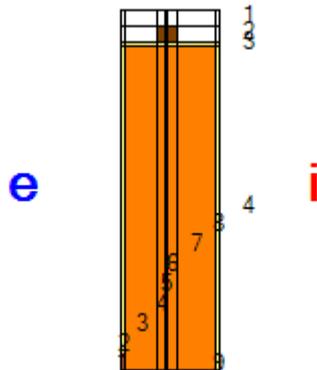

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,100
3	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,028
4	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,004
5	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,028
6	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,120
7	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
1,4	Cemento, sabbia	1,000	6
1,5	Cemento, sabbia	1,000	6
1,6	Cemento, sabbia	1,000	6
1,7	Cemento, sabbia	1,000	6
1,8	Cemento, sabbia	1,000	6
2,3	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
2,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,5	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
3,4	Vetro da finestre	1,000	100000000

Condizioni al contorno


Temperatura esterna	10,4°C
Umidità relativa esterna	74%
Temperatura interna	20,0°C
Umidità relativa interna	59%

Risultati


Temperatura

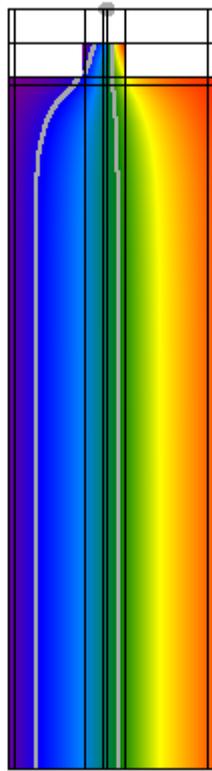

Flusso

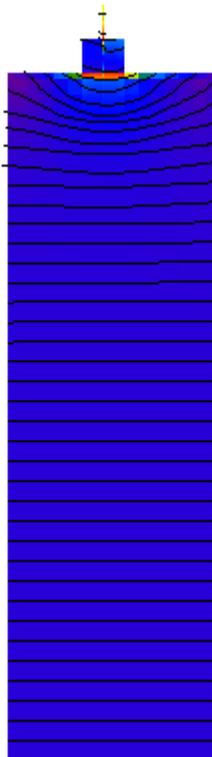

Umidità relativa

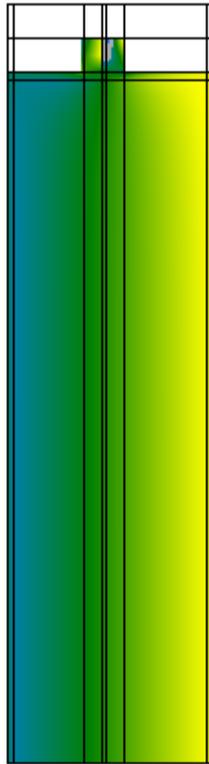

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	12,8°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso serramento	totale
Flusso interno [W]	11,358	3,501	14,859
Flusso esterno [W]	11,263	3,597	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			1,545

	Ψ totale
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	-0,019
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	-0,019

Ponte: E767 - LV1 - M3

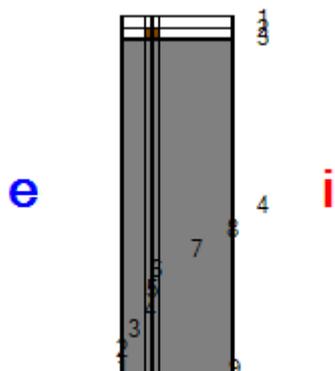

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,100
3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
4	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,004
5	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
6	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,320
7	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
1,4	Cemento, sabbia	1,000	6
1,5	Cemento, sabbia	1,000	6
1,6	Cemento, sabbia	1,000	6
1,7	Cemento, sabbia	1,000	6
1,8	Cemento, sabbia	1,000	6
2,3	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
2,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,5	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
3,4	Vetro da finestre	1,000	100000000

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

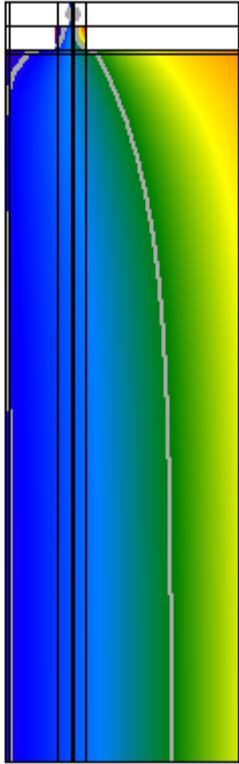

Flusso

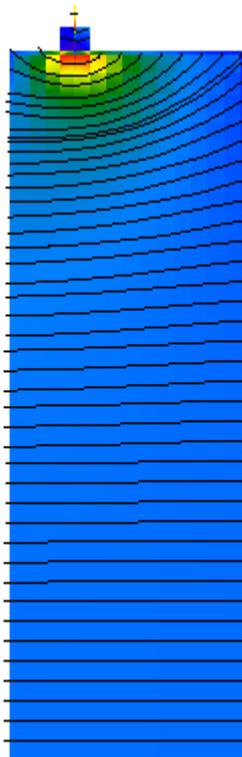

Umidità relativa

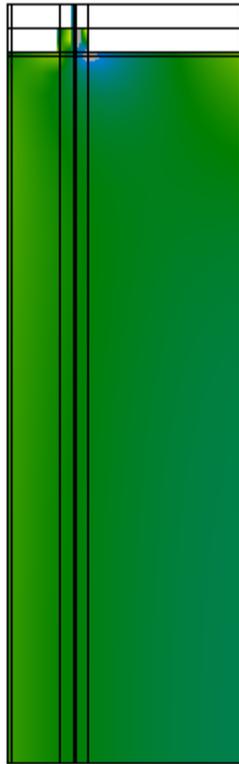

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	12,8°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso serramento	totale
Flusso interno [W]	43,519	3,689	47,208
Flusso esterno [W]	43,599	3,610	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			4,908

	Ψ totale
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,380
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	0,380

Ponte: E767 - LV1 - M4

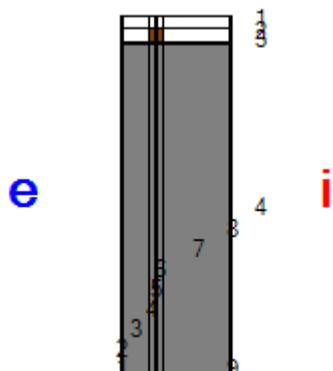

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,100
3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
4	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,004
5	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
6	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,260
7	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
1,4	Cemento, sabbia	1,000	6
1,5	Cemento, sabbia	1,000	6
1,6	Cemento, sabbia	1,000	6
1,7	Cemento, sabbia	1,000	6
1,8	Cemento, sabbia	1,000	6
2,3	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
2,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,5	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
3,4	Vetro da finestre	1,000	100000000

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

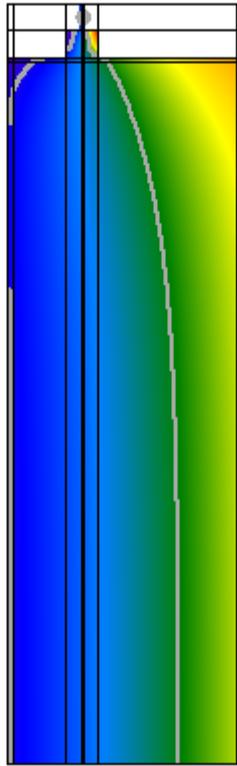

Flusso

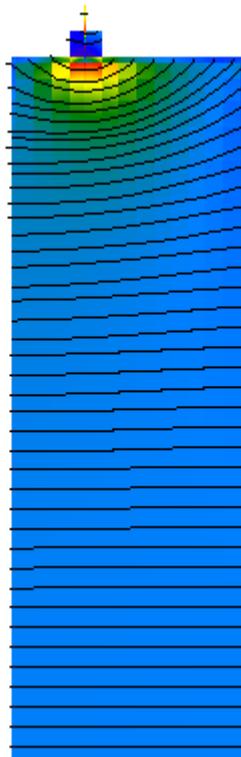

Umidità relativa

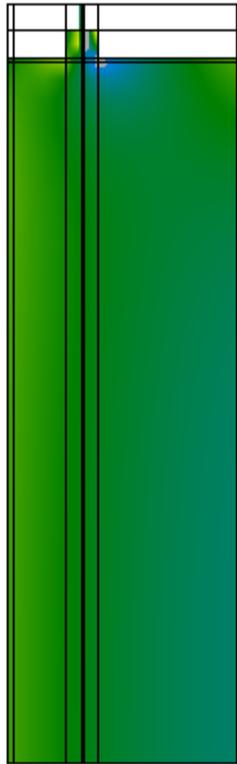

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	12,8°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso serramento	totale
Flusso interno [W]	40,664	3,683	44,346
Flusso esterno [W]	40,727	3,620	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			4,611

	Ψ totale
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,321
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	0,321

Ponte: E767 - LV1 - Sottofinestra

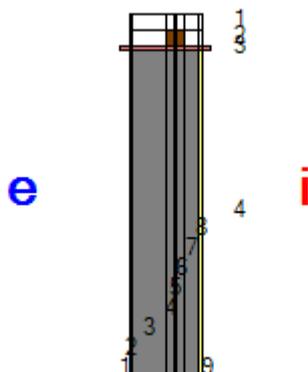

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,100
3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
4	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,004
5	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
6	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,040
7	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Marmo	3,000	10000
1,2	Marmo	3,000	10000
1,3	Marmo	3,000	10000
1,4	Marmo	3,000	10000
1,5	Marmo	3,000	10000
1,6	Marmo	3,000	10000
1,7	Marmo	3,000	10000
1,8	Marmo	3,000	10000
1,9	Marmo	3,000	10000
2,3	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
2,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,5	Abete (flusso perpendicolare alle fibre)	0,120	60
3,4	Vetro da finestre	1,000	100000000

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

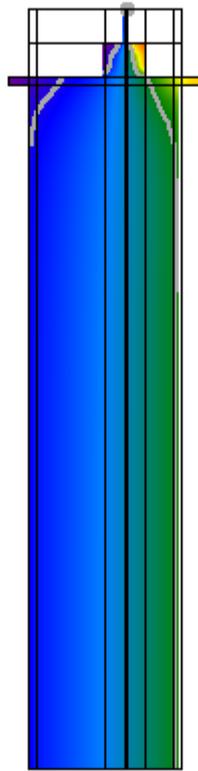

Flusso

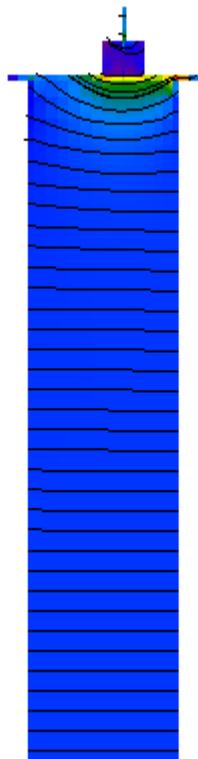

Umidità relativa

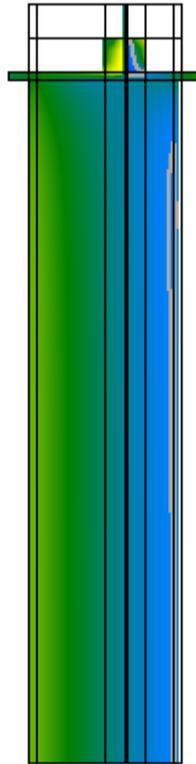

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	12,8°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso serramento	totale
Flusso interno [W]	39,290	3,652	42,942
Flusso esterno [W]	39,184	3,758	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			4,465

	Ψ totale
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,149
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	0,149

Ponte: E767 - FV1 - M1

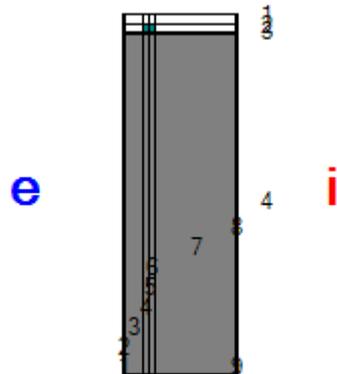

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,100
3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
4	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,004
5	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
6	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,420
7	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
1,4	Cemento, sabbia	1,000	6
1,5	Cemento, sabbia	1,000	6
1,6	Cemento, sabbia	1,000	6
1,7	Cemento, sabbia	1,000	6
1,8	Cemento, sabbia	1,000	6
2,3	Ferro puro	80,000	2000000
2,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,5	Ferro puro	80,000	2000000
3,4	Vetro da finestre	1,000	100000000

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

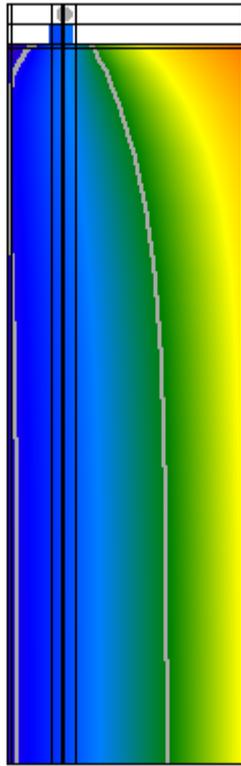

Flusso

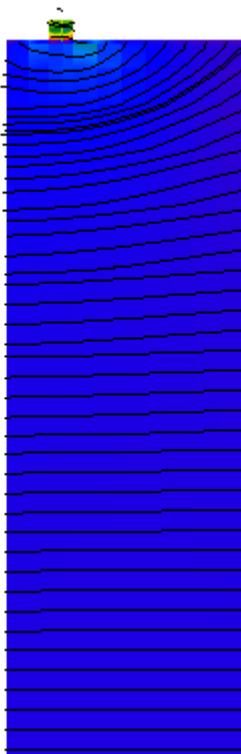

Umidità relativa

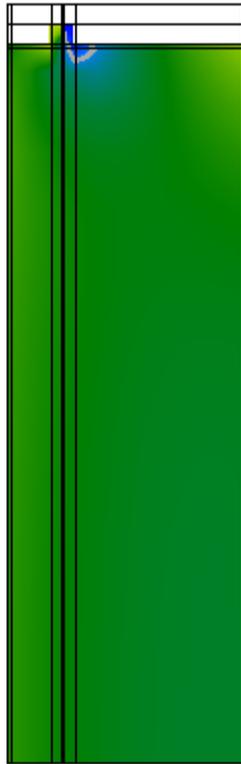

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	12,8°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso serramento	totale
Flusso interno [W]	49,142	5,272	54,415
Flusso esterno [W]	48,441	5,974	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			5,657

	Ψ totale
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,793
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	0,793

Ponte: E767 - FV1 - M3

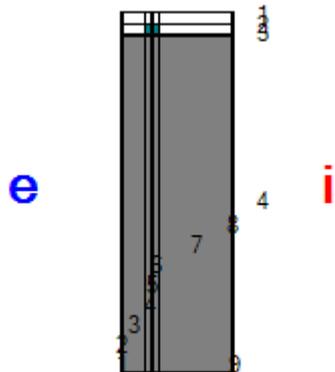

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,100
3	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
4	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,004
5	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,028
6	Calcestruzzo armato (percentuale d'armatura 2%)	2,500	80	0,320
7	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
1,4	Cemento, sabbia	1,000	6
1,5	Cemento, sabbia	1,000	6
1,6	Cemento, sabbia	1,000	6
1,7	Cemento, sabbia	1,000	6
1,8	Cemento, sabbia	1,000	6
2,3	Ferro puro	80,000	2000000
2,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,5	Ferro puro	80,000	2000000
3,4	Vetro da finestre	1,000	100000000

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C
 Umidità relativa esterna 74%
 Temperatura interna 20,0°C
 Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

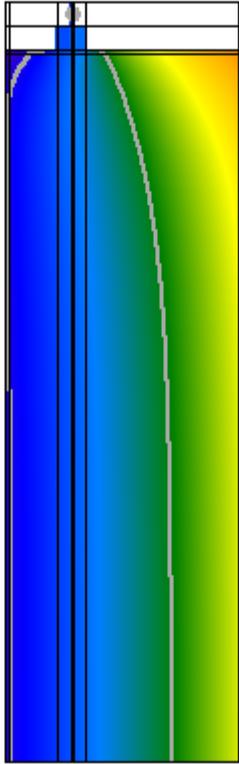

Flusso

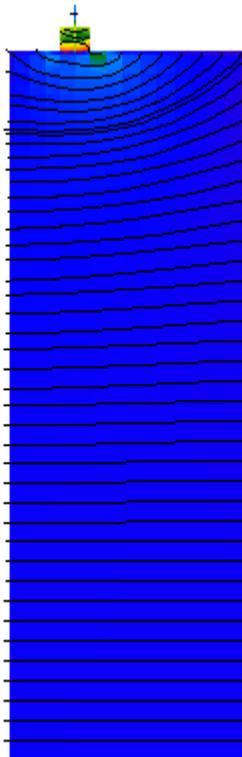

Umidità relativa

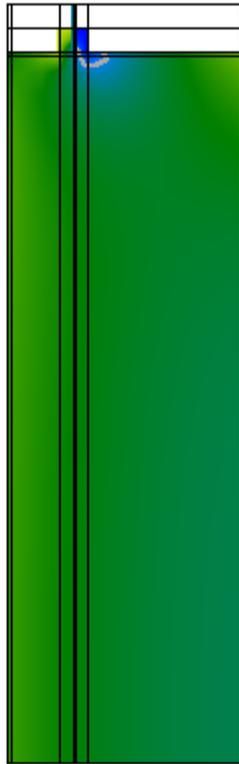

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	12,8°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso serramento	totale
Flusso interno [W]	44,924	5,270	50,193
Flusso esterno [W]	44,181	6,012	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			5,218

	Ψ totale
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,691
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	0,691

Ponte: E767 - ALV2 - M2

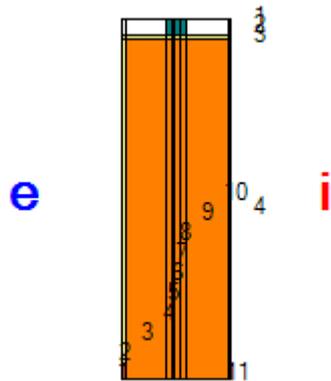

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,120
3	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,018
4	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,004
5	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,016
6	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,004
7	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,018
8	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,120
9	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Nodo

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Cemento, sabbia	1,000	6
1,2	Cemento, sabbia	1,000	6
1,3	Cemento, sabbia	1,000	6
1,4	Cemento, sabbia	1,000	6
1,5	Cemento, sabbia	1,000	6
1,6	Cemento, sabbia	1,000	6
1,7	Cemento, sabbia	1,000	6
1,8	Cemento, sabbia	1,000	6
1,9	Cemento, sabbia	1,000	6
1,10	Cemento, sabbia	1,000	6
2,3	Alluminio	220,000	2000000
2,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,5	Alluminio	220,000	2000000
2,6	Vetro da finestre	1,000	100000000
2,7	Alluminio	220,000	2000000
3,4	Vetro da finestre	1,000	100000000
3,6	Vetro da finestre	1,000	100000000

Condizioni al contorno


Temperatura esterna 10,4°C

Umidità relativa esterna 74%


Temperatura interna 20,0°C
Umidità relativa interna 59%

Risultati


Temperatura

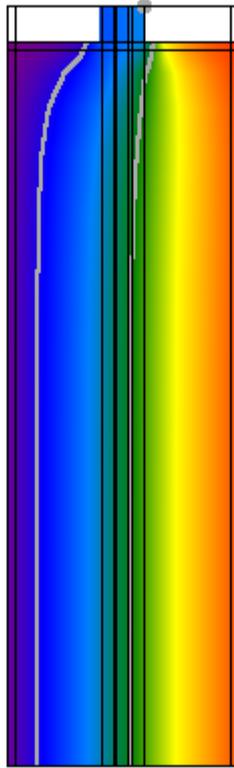

Flusso

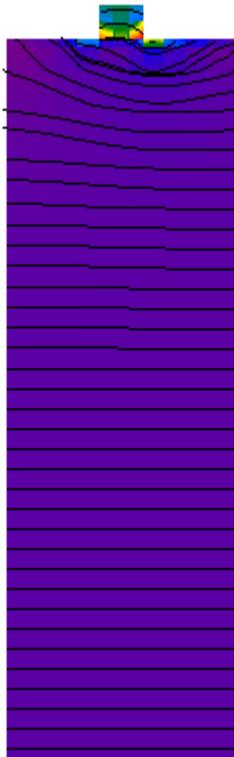

Umidità relativa

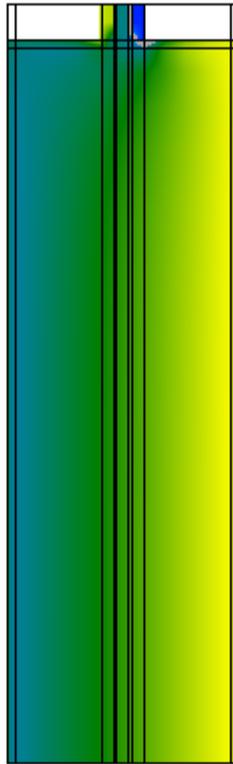

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe


Temperatura superficiale minima di progetto	13,7°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Non verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso serramento	totale
Flusso interno [W]	11,127	2,430	13,557
Flusso esterno [W]	10,282	3,275	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			1,410

	Ψ totale
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,194
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	0,194

Ponte: E767 - Copertura metallica - M2

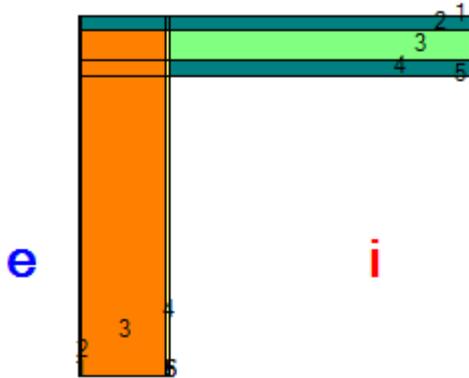

Descrizione ponte

Parete

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010
2	Mattoni semipieni 1	0,337	1	0,280
3	Cemento, sabbia	1,000	6	0,010

Solaio

	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore	Spessore [m]
1	Acciaio inox, austenitico o austenitico-ferritico	17,000	1000000	0,050
2	Pannello in lana di roccia (densità 40 kg/m ³)	0,035	1	0,100
3	Acciaio inox, austenitico o austenitico-ferritico	17,000	1000000	0,050

Nodo


	Materiale	Conduttività [W/m K]	Fattore di resistenza al vapore
1,1	Acciaio inox, austenitico o austenitico-ferritico	17,000	1000000
1,2	Acciaio inox, austenitico o austenitico-ferritico	17,000	1000000
1,3	Acciaio inox, austenitico o austenitico-ferritico	17,000	1000000
2,1	Cemento, sabbia	1,000	6
2,2	Mattoni semipieni 1	0,337	1
2,3	Cemento, sabbia	1,000	6
3,1	Cemento, sabbia	1,000	6
3,2	Mattoni semipieni 1	0,337	1
3,3	Cemento, sabbia	1,000	6

Condizioni al contorno


Temperatura esterna	10,4°C
Umidità relativa esterna	74%
Temperatura interna	20,0°C
Umidità relativa interna	59%

Risultati


Temperatura

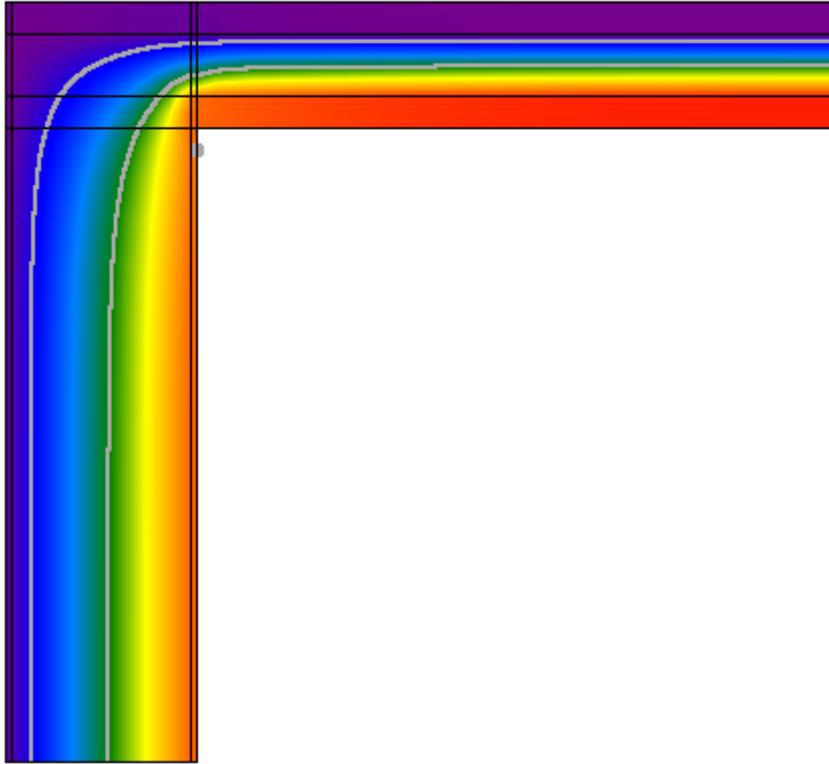

Flusso

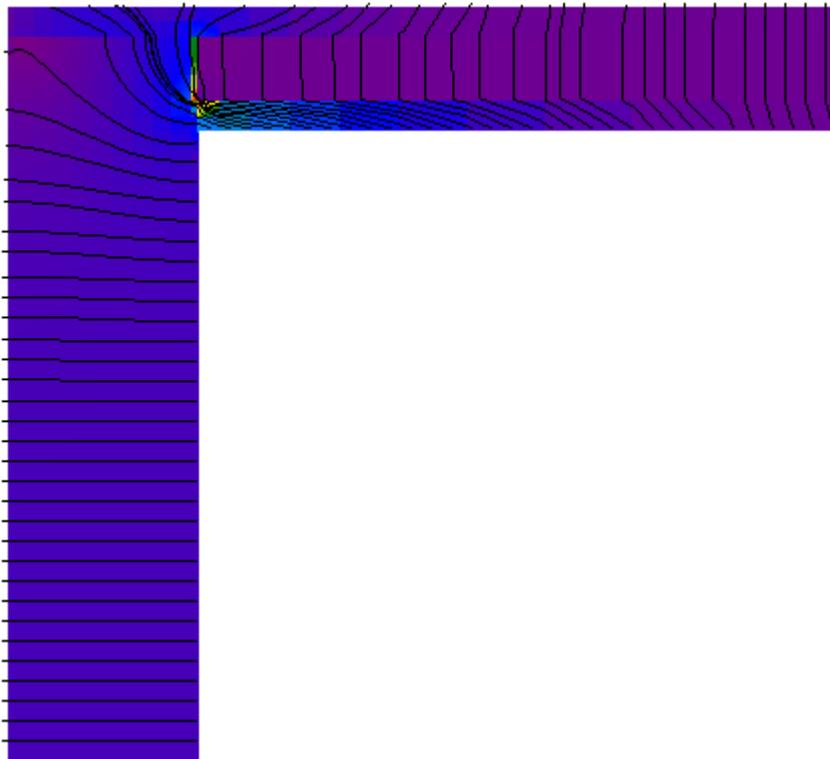

Umidità relativa

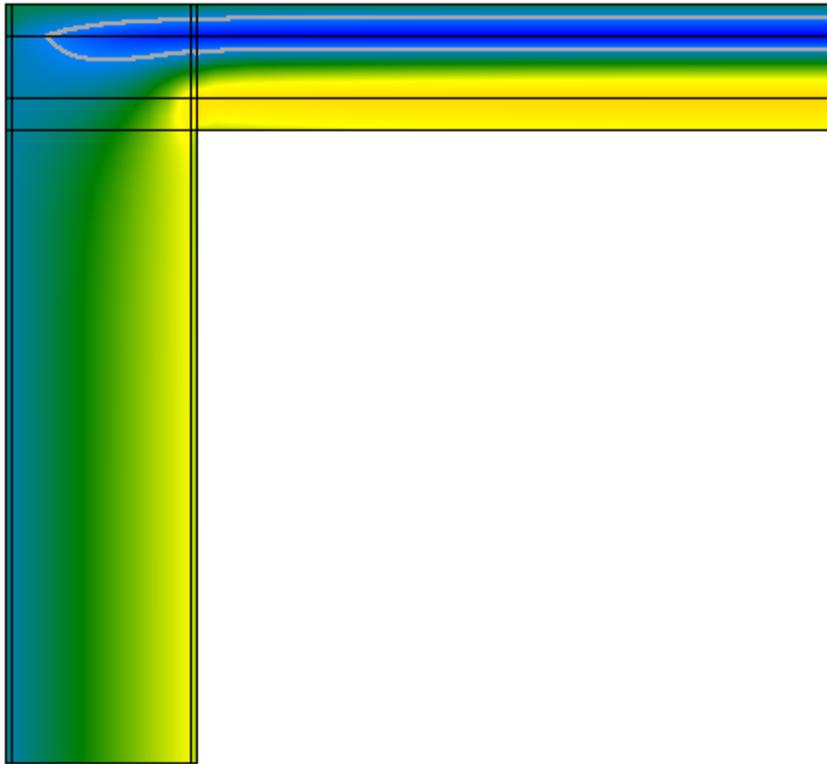

Verifica del rischio di condensazione superficiale e di formazione di muffe

Temperatura superficiale minima di progetto	18,5°C	
Temperatura superficiale minima per non avere condensa	11,6°C	Verificato
Temperatura superficiale minima per non avere formazione di muffe	15,1°C	Verificato

Calcolo delle trasmittanze termiche lineari

	attraverso parete	attraverso solaio	totale
Flusso interno [W]	9,737	5,920	15,657
Flusso esterno [W]	9,843	5,814	
Coefficiente di accoppiamento L_{2D} [W/m K]			1,628

	Ψ totale	attraverso parete	attraverso solaio
Trasmittanza lineare interna [W/m K]	0,322	0,200	0,122
Trasmittanza lineare esterna [W/m K]	0,028	0,017	0,010